
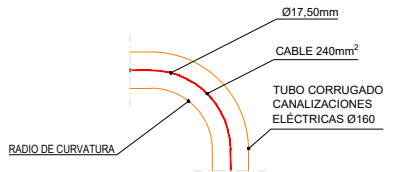


Parcela	Subparcela	Uso	Superficie (m²)	Potencia Solicitada BT (KW)	Potencia MT (diferido) (KW)
m1	m1.1	Terciario	1.369.50	1.369.50	170.00
	m1.2	Terciario / Residencial	1.158.58	1.640.70	
	m1.3	Terciario / Residencial	1.549.74		700.00
	m1.4	Eq. Infraestructuras	50.53	---	---
m2	m2.1	Terciario / Residencial	1.534.29		700.00
	m2.2	Terciario / Residencial	1.136.52	1.250.80	
m3	m3.1	Educativo/cultural	6.458.17		645.82
	m3.2	Eq. Infraestructuras	42.66	---	---
m4	m4.1	Residencial	2.297.12	6.89	
	m4.2	Residencial	1.375.00	595.25	
	m4.3	Residencial	1.389.20	616.04	
m5	m5.1	Eq. Infraestructuras	40.80	---	---
	m5.2	Eq. Infraestructuras	40.80	---	680.98
m6	m6.1	Residencial	3.120.00	1.499.82	
	m7.1	Residencial	2.016.00	950.06	
m8	m8.1	Múltiple	2.446.31		220.01
	m8.2	Área de juego	1.275.25	3.83	
m9	m9.1	Dotacional/Deportivo (Aparcamiento en BT)	8.316.77		
	m9.2	Educativo/cultural	5.134.21		483.18
	m9.3	Infraestructuras	62.44	---	513.42
	m9.4	Infraestructuras	93.28	---	---
	m9.5	Espacio libre	644.99	1.64	
	m9.6	Espacio libre	622.99	1.87	
m10	m10.1	Dotacional/residencial	2.554.84	871.92	
	m10.2	Educativo/cultural	4.548.21		454.82
	m10.3	Área de juego	2.414.24	7.24	
	m10.4	Espacio libre	311.79	0.94	
m11	m11.1	Residencial	1.482.28	842.18	
	m11.2	Infraestructuras	40.80	---	---
m12	m12.1	Residencial	299.53	241.11	
	m13.1	Residencial	585.00	528.96	
m14	m14.1	Residencial	2.250.00	1.103.42	
	m15.1	Residencial	1.283.23	821.39	
m15	m15.2	Residencial	1.175.00	734.31	
	m15.3	Infraestructuras	40.80	---	---
m16	m16.1	Residencial	325.00	0.98	
	m16.2	Residencial	3.180.00	1.588.89	
m17	m17.1	Múltiple (Aparcamiento)	1.233.14	98.75	
	m18.1	Terciario / Residencial	1.287.09	1.240.40	
m18	m18.2	Terciario / Residencial	1.721.38		700.00
	m18.3	Terciario / Residencial	1.070.17	1.250.80	
m19	m18.4	Infraestructuras	49.63	---	---
	m19.1	Terciario	2.003.87		170.00
m20	m19.2	Infraestructuras	53.23	---	---
	m20.1	Parque	17.325.28	51.98	
m21	m20.1	Alquería	347.72		
	m21.1	Parque	3.497.17	10.49	
m22	m21.2	Jardín	9.829.38	29.49	
	m22.1	Jardín	9.079.28	27.24	
m23	m23.1	Alquería	296.08		
	m23.1	Jardín	8.951.02	26.85	
m24	m24.1	Jardín	8.519.47	25.56	
	m25.1	Jardín	4.587.12	13.76	
Potencia total (KW)				16.082.56	5.437.91

RELACIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN (CRT-1)									
TRANSFORMADOR N°1 (630 KVA) - CUADRO N°1									
SECCIÓN PARA TODA LA RED: 3x240 mm² + 1x150 mm² XZ1 (S) AI 0,6/1kV									
Salida	LÍNEA	Mts	Recorrido		Pot Inst. (Kw)	Int (A)	cdt (%)		
1	L01	56	CRT-1 a parcela m18.3		155	248.58	3.19%		
2	L02	56			155	248.58	3.19%		
3	L03	56			155	248.58	3.19%		
4	L04	56			155	248.58	3.19%		
5	L05	56			155	248.58	3.19%		
6	L06	56			155	248.58	3.19%		
7	L07	56			155	248.58	3.19%		
8	L08	56			155	248.58	3.19%		
LONG TOTAL DEL CONDUCTOR			448 m	POTENCIA TOTAL INSTALADA (KW)				1.240.00	
LONG TOTAL ZANJA ACERA			49 m	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KW)				496.00	
LONGITUD TOTAL ZANJA CALZADA				INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KVA)				551.11	
TRANSFORMADOR N°2 (630 KVA) - CUADRO N°2									
SECCIÓN PARA TODA LA RED: 3x240 mm² + 1x150 mm² XZ1 (S) AI 0,6/1kV									
Salida	LÍNEA	Mts	Recorrido		Pot Inst. (Kw)	Int (A)	cdt (%)		
1	L09	209	CRT-1 a parcela m18.1		155	248.58	0.83%		
2	L10	209			155	248.58	0.83%		
3	L11	209			155	248.58	0.83%		
4	L12	209			155	248.58	0.83%		
5	L13	209			155	248.58	0.83%		
6	L14	209			155	248.58	0.83%		
7	L15	209			155	248.58	0.83%		
8	L16	209			155	248.58	0.83%		
LONG TOTAL DEL CONDUCTOR			1.672 m	POTENCIA TOTAL INSTALADA (KW)				1.240.00	
LONG TOTAL ZANJA ACERA			202 m	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KW)				496.00	
LONGITUD TOTAL ZANJA CALZADA				INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KVA)				551.11	

• A EFECTOS DE LA LONGITUD DEL CONDUCTOR, SE CONSIDERAN 7m ADICIONALES POR ENTRADA EN EL CT.
• A EFECTOS DE LA LONGITUD DEL CONDUCTOR, SE CONSIDERAN 3m ADICIONALES POR SUBIDA Y CONEXIÓN EN CGP.
• INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT A NIVEL DE RED DE BT SEGÚN MT 2.03.20 Apdo. 3 PREVISIÓN DE CARGAS (Coef. 0,4 Vendedores) (Coef. 0,8 Comercios)
• INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT A NIVEL DE CTs SEGÚN MT 2.03.20 Apdo. 3 PREVISIÓN DE CARGAS (Coef. 0,4 Vendedores) (Coef. 0,8 Comercios)

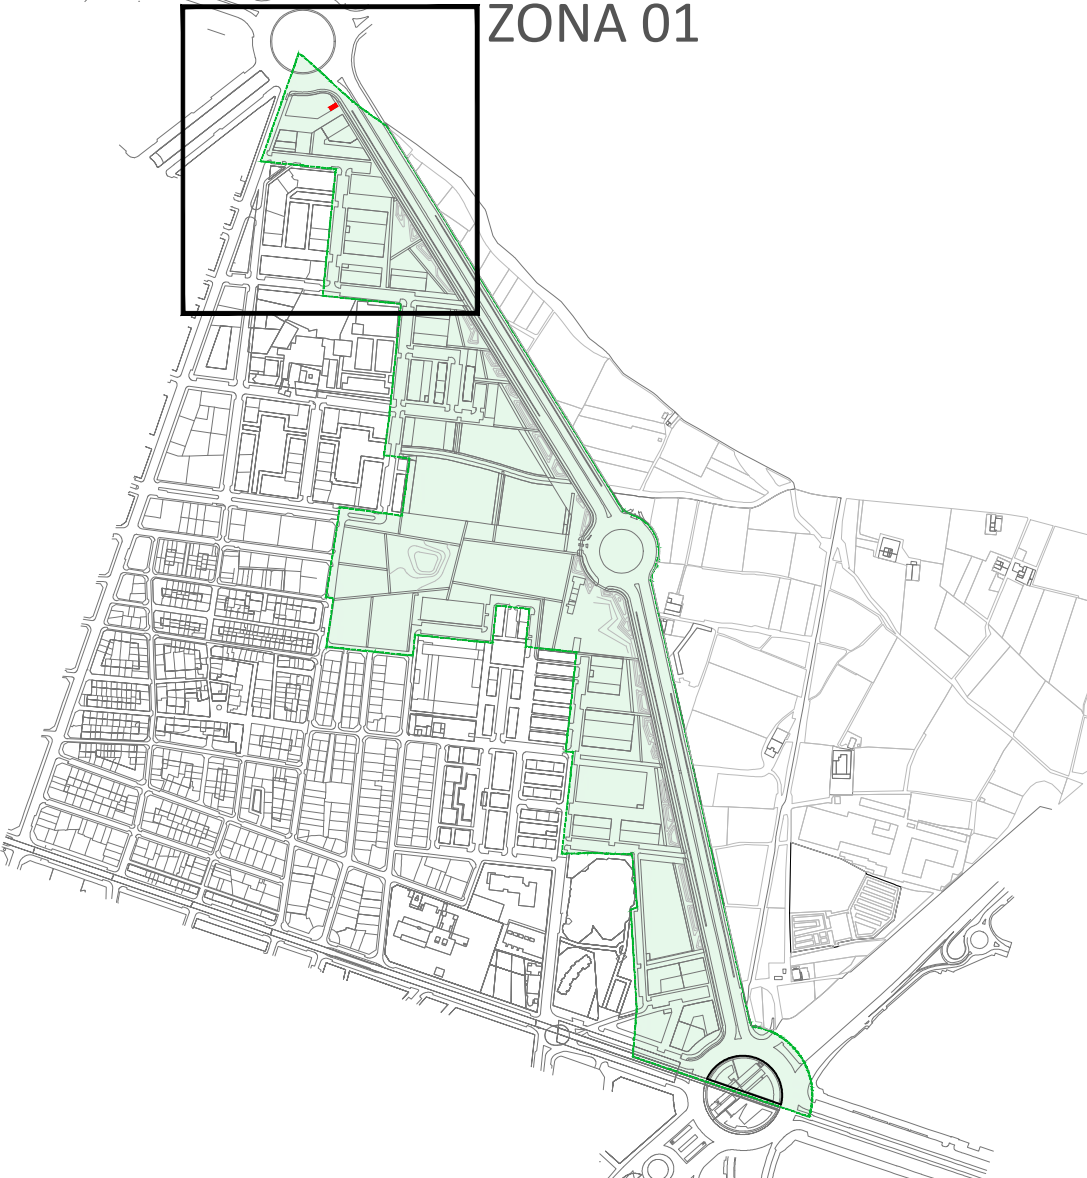

EL RADIO DE CURVATURA DESPUÉS DE INSTALADO Y SEGÚN USARSE EN EL CABLE TIENE QUE SER COMO MÍNIMO 15 VECES EL DIÁMETRO NOMINAL DEL CABLE. MIENTRAS QUE EL RADIO DE CURVATURA EN OPERACIONES DE TENDIDO SERÁ SUPERIOR A 20 VECES EL DIÁMETRO NOMINAL DEL CABLE.


DETALLE RADIO DE CURVATURA

NOTA : EN EL TRAZADO SUBTERRÁNEO DE LA LÍNEA QUE SE PROYECTA, Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 162 DEL RD 1955/2000 DE 1 DE DICIEMBRE, SE PROHIBE LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES EN LA FRANJA DEFINIDA POR LA ZANJA DÓNDE VAN ALOJADOS LOS CONDUCTORES DE LA LÍNEA, INCREMENTADAS A CADA LADO, UNA DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD IGUAL A LA MITAD DEL ANCHO DE LA CANALIZACIÓN.

LOS TUBOS IRÁN MONTADOS SOBRE SEPARADORES NORMALIZADOS QUE PERMITAN QUE EL ASIENTO ENVUELVA A LOS MISMOS

ESTAS SECCIONES SE ESTABLECEN PARA LAS NUEVAS LÍNEAS A INSTALAR, LAS CANALIZACIONES EXISTENTES MANTENDRÁN SU CONFIGURACIÓN

LEYENDA	
	Ambito del proyecto
	Nueva red de distribución BT 3x240 mm² + 1x150 mm² 0,6/1 kV XZ1 (S) (Que se proyecta)
	Tubo HDPE curvable corrugado Ø160 (Tipo AISCAN DP)
	Tubo HDPE curvable corrugado Ø200 (Tipo AISCAN DP)
	CRT nuevo en edificio prefabricado de superficie
	CTD nuevo en edificio prefabricado de superficie
	CT's existentes de distribución (IDE)
	Arqueta registrable en acera (M2/T2C - NI 50.20.02)
	Arqueta registrable en calzada (M3/T3 - NI 50.20.02)

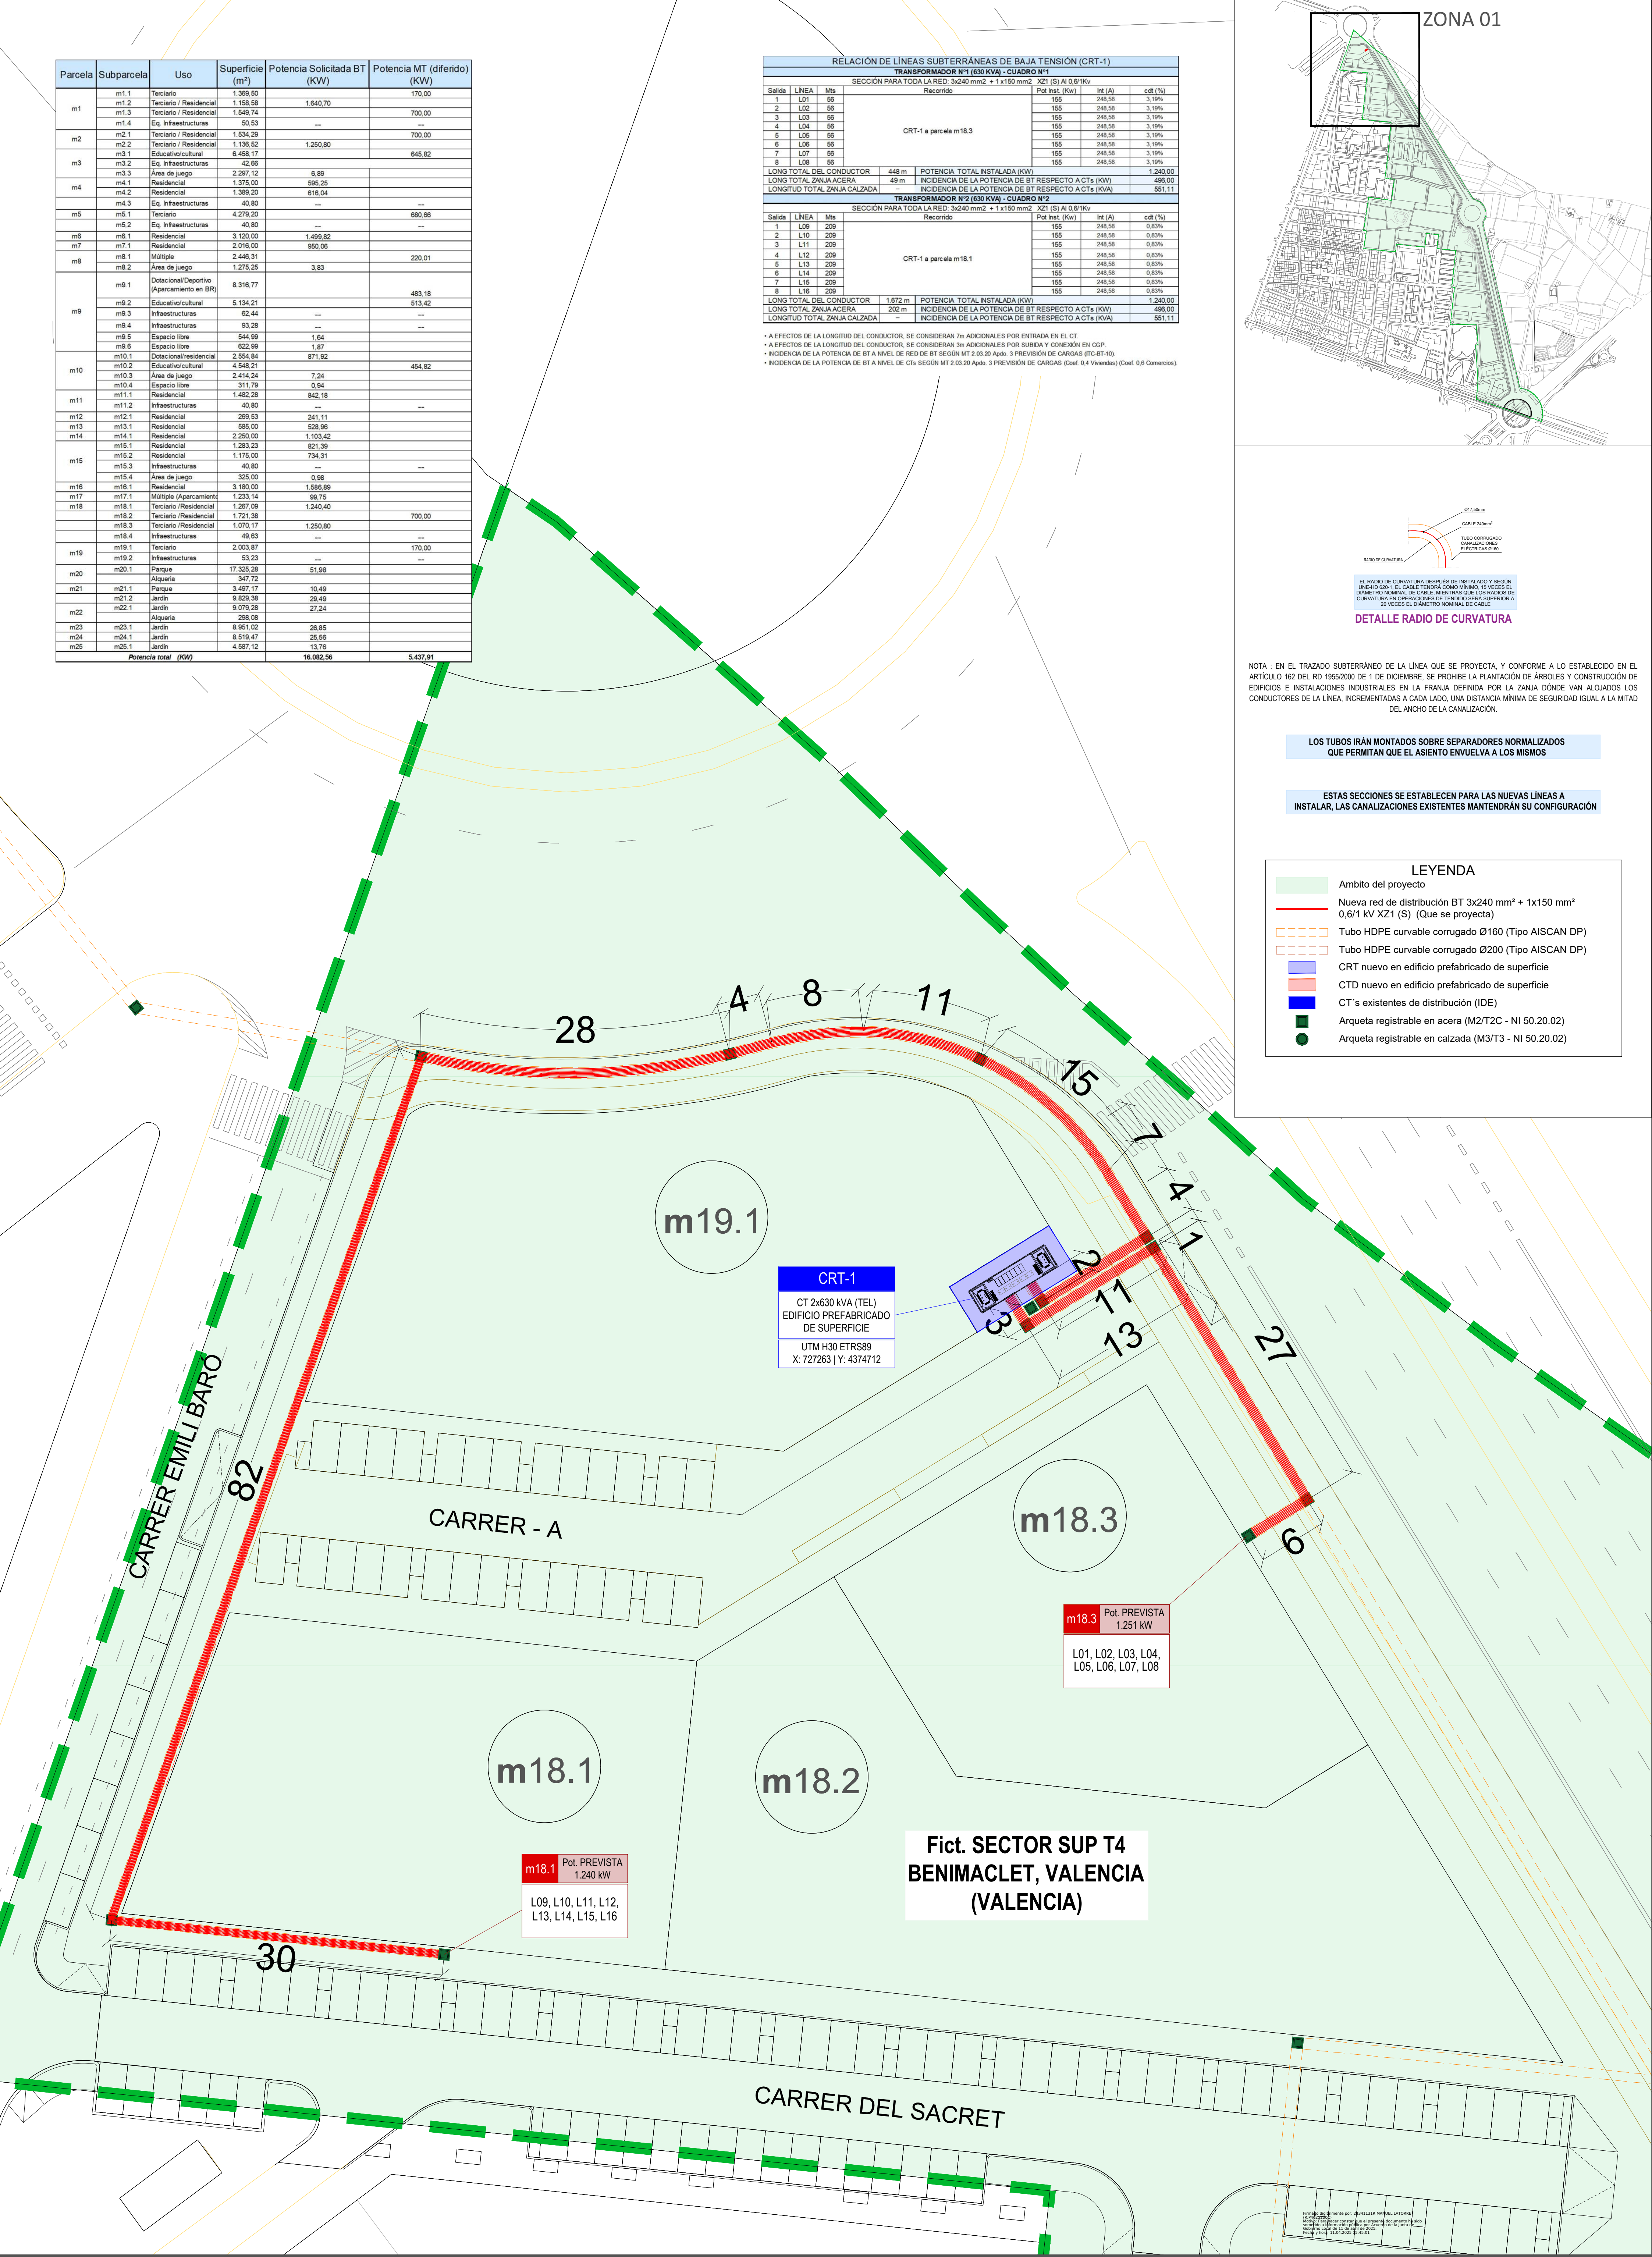

Proponente:
AGrupación DE INTERÉS URBANÍSTICO
SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU
DE VALENCIA

Equipo Redactor:
AIC EQUIP, S.L.

AICEQUIP
arquitectos & ingenieros



Arquitectos
Gabriel Doménech
Marta Carratalá
Andrés Puertas
Ingeniero
Pablo Lafargue

Proyecto de Urbanización.
Modificación del Plan Parcial
S.U.P.-T4 "Benimaclet"
Valencia

Ref: 18050PU-BT01
Plano: REDES DE SERVICIO - RSBT-CRT-1
PLANTA ZONA 01
Escala: A1:1/250 - A3:1/500
Fecha: Enero 2025





CARRER VILA D'ALCORA

CARRER - B					
Parcela	Subparcela	Uso	Superficie (m²)	Potencia Solicitada BT (KW)	Potencia MT (diferido) (KW)
m1	m1.1	Terciario	1.369,50	1.640,70	170,00
	m1.2	Terciario / Residencial	1.188,58		
	m1.3	Terciario / Residencial	1.549,74		
	m1.4	Eq. Infraestructuras	80,53		
m2	m2.1	Terciario / Residencial	1.534,29	1.250,80	700,00
	m2.2	Terciario / Residencial	1.136,52		
m3	m3.1	Educativo/cultural	6.488,17	645,82	
	m3.2	Eq. Infraestructuras	42,66		
m4	m4.1	Residencial	2.297,12	680,66	
	m4.2	Residencial	1.375,00		
m5	m5.1	Terciario	4.279,20		
	m5.2	Eq. Infraestructuras	40,80		
m6	m6.1	Residencial	3.120,00	950,06	
	m7.1	Residencial	2.016,00		
m8	m8.1	Múltiple (Apartment)	2.446,31	220,01	
	m8.2	Área de juego	1.275,26		
m9	m9.1	Dotacional/Deportivo (Apartmento en BR)	8.316,77		483,19
	m9.2	Educativo/cultural	5.134,21		
	m9.3	Infraestructuras	62,44		
	m9.4	Infraestructuras	93,28		
	m9.5	Espacio libre	544,99		
m10	m10.1	Espacio libre	622,99	454,82	
	m10.2	Dotacional/residencial	2.656,94		
	m10.3	Educativo/cultural	4.548,21		
	m10.4	Área de juego	2.414,24		
	m10.5	Espacio libre	311,79		
m11	m11.1	Residencial	1.482,29		
	m11.2	Infraestructuras	40,80		
m12	m12.1	Residencial	269,53	241,11	
	m13.1	Residencial	585,00		
m14	m14.1	Residencial	2.250,00	1.103,42	
	m15.1	Residencial	1.283,23		
m15	m15.2	Residencial	1.175,00	734,31	
	m15.3	Infraestructuras	40,80		
m16	m16.1	Área de juego	325,00	0,98	
	m16.2	Residencial	3.180,00		
m17	m17.1	Múltiple (Apartment)	1.233,14	98,75	
	m18.1	Terciario / Residencial	1.267,09		
m18	m18.2	Terciario / Residencial	1.721,38	700,00	
	m18.3	Terciario / Residencial	1.070,17		
m19	m19.1	Infraestructuras	49,63		
	m19.2	Terciario	2.003,67		
m20	m20.1	Infraestructuras	63,23	170,00	
	m20.2	Parque	17.325,28		
m21	m21.1	Alquería	347,72		
	m21.2	Parque	3.497,17		
m22	m22.1	Jardín	9.638,38	27,24	
	m22.2	Jardín	8.079,28		
m23	m23.1	Alquería	298,08		
	m23.2	Jardín	8.951,02		
m24	m24.1	Jardín	8.519,47	25,59	
	m24.2	Jardín	6.519,47		
m25	m25.1	Jardín	4.587,12	13,76	
	m25.2	Jardín	4.587,12		
Potencia total (KW)				16.082,56	5.437,91

RELACION DE LINEAS SUBTERRANEAS DE BAJA TENSION (CT-02)					
TRANSFORMADOR N°1 (630 KVA) - CUADRO N°1					
SECCIÓN PARA TODA LA RED: 3x240 mm² + 1 x150 mm² XZ1 (S) AI 0,6/1kv					
Salida	LINEA	Mts	Recondo	Pot Inst. (Kw)	Int (A)
1	L01	203	CT-02 a parcela m14.1	155	248,58
2	L02	203		155	248,58
3	L03	203		155	248,58
4	L04	203		155	248,58
5	L05	203		155	248,58
6	L06	203		155	248,58
7	L07	203		155	248,58
8	L08	0			
LONG TOTAL DEL CONDUCTOR				1.421 m	POTENCIA TOTAL INSTALADA (KW)
LONG TOTAL ZANJA ACERA				115 m	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KW)
LONGITUD TOTAL ZANJA CALZADA				19 m	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KVA)
TRANSFORMADOR N°2 (400 KVA) - CUADRO N°2					
SECCIÓN PARA TODA LA RED: 3x240 mm² + 1 x150 mm² XZ1 (S) AI 0,6/1kv					
Salida	LINEA	Mts	Recondo	Pot Inst. (Kw)	Int (A)
1	L09	93	CT-02 a parcela m15.1	155	248,58
2	L10	144		155	248,58
3	L11	144	CT-02 a parcela m15.2	155	248,58
4	L12	144		155	248,58
5	L13	144		155	248,58
6	L14	144		114	248,58
7	L15	0			
8	L16	0			
LONG TOTAL DEL CONDUCTOR				813 m	POTENCIA TOTAL INSTALADA (KW)
LONG TOTAL ZANJA ACERA				163 m	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KW)
LONGITUD TOTAL ZANJA CALZADA				--	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KVA)

- A EFECTOS DE LA LONGITUD DEL CONDUCTOR, SE CONSIDERAN 7m ADICIONALES POR ENTRADA EN EL CT.
- A EFECTOS DE LA LONGITUD DEL CONDUCTOR, SE CONSIDERAN 3m ADICIONALES POR SUBIDA Y CONEXIÓN EN CDP.
- INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT A NIVEL DE RED DE BT SEGÚN MT 2.03.20 Apdo. 3 PREVISIÓN DE CARGAS (POT-BT-10).
- INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT A NIVEL DE CTs SEGÚN MT 2.03.20 Apdo. 3 PREVISIÓN DE CARGAS (Coef. 0,4 Viviendas) (Coef. 0,6 Comercios).

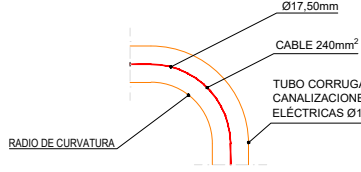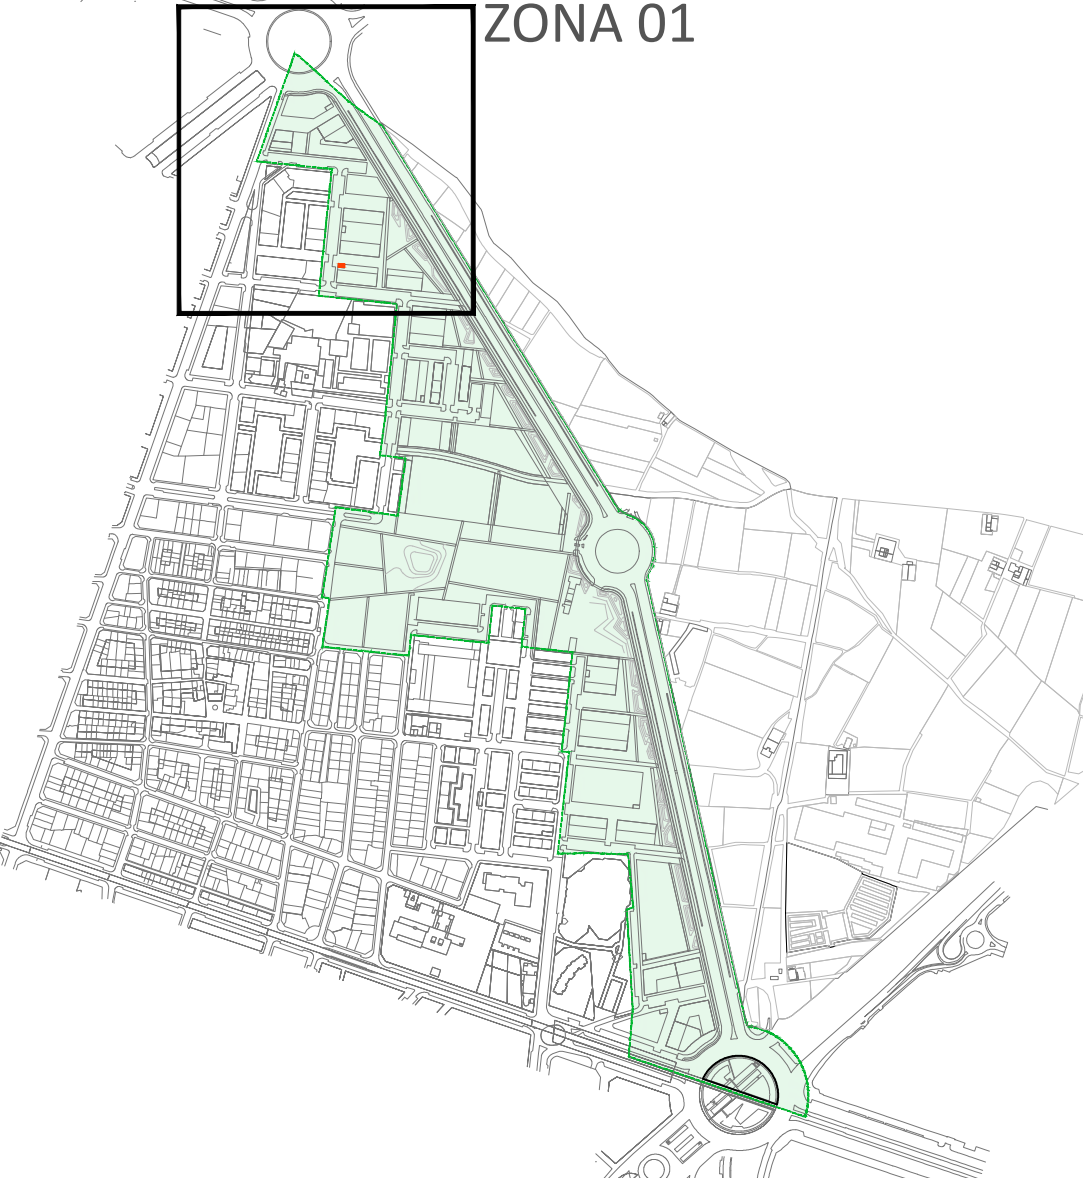

EL RADIO DE CURVATURA DESPUÉS DE INSTALADO Y SEGÚN UNIFORME EN EL CABLE TIENE QUE SER MÍNIMO 15 VECES EL DIÁMETRO NOMINAL DE CABLE. SIEMPRE QUE EL RADIO DE CURVATURA EN OPERACIONES DE TENDIDO SEJA SUPERIOR A 20 VECES EL DIÁMETRO NOMINAL DE CABLE.

DETALLE RADIO DE CURVATURA

NOTA : EN EL TRAZADO SUBTERRÁNEO DE LA LÍNEA QUE SE PROYECTA, Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 162 DEL RD 1955/2000 DE 1 DE DICIEMBRE, SE PROHIBE LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES EN LA FRANJA DEFINIDA POR LA ZANJA DÓNDE VAN ALOJADOS LOS CONDUCTORES DE LA LÍNEA, INCREMENTADAS A CADA LADO, UNA DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD IGUAL A LA MITAD DEL ANCHO DE LA CANALIZACIÓN.

LOS TUBOS IRÁN MONTADOS SOBRE SEPARADORES NORMALIZADOS QUE PERMITAN QUE EL ASIENTO ENVUELVA A LOS MISMOS

ESTAS SECCIONES SE ESTABLECEN PARA LAS NUEVAS LÍNEAS A INSTALAR, LAS CANALIZACIONES EXISTENTES MANTENDRÁN SU CONFIGURACIÓN

- LEYENDA
- Ambito del proyecto
 - Nueva red de distribución BT 3x240 mm² + 1x150 mm² 0,6/1 kV XZ1 (S) (Que se proyecta)
 - Tubo HDPE curvable corrugado Ø160 (Tipo AISCAN DP)
 - Tubo HDPE curvable corrugado Ø200 (Tipo AISCAN DP)
 - CRT nuevo en edificio prefabricado de superficie
 - CTD nuevo en edificio prefabricado de superficie
 - CT's existentes de distribución (IDE)
 - Arqueta registrable en acera (M2/T2C - NI 50.20.02)
 - Arqueta registrable en calzada (M3/T3 - NI 50.20.02)

Fict. SECTOR SUP T4
BENIMACLET, VALENCIA
(VALENCIA)

CT-02
CT 630+400 kVA (TEL)
EDIFICIO PREFABRICADO
DE SUPERFICIE
UTM H30 ETRS89
X: 727278 | Y: 4374668

m15.1 Pot. PREVISTA
821 kW
L09

m15.2 Pot. PREVISTA
734 kW
L10, L11, L12,
L13, L14

m14.1 Pot. PREVISTA
1.103 kW
L01, L02, L03, L04,
L05, L06, L07

Proponente:
AGrupación DE INTERÉS URBANÍSTICO
SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU
DE VALENCIA

Equipo Redactor:
AIC EQUIP, S.L.

AICEQUIP
arquitectos & ingenieros




Arquitectos
Gabriel Doménech
Marta Carratalá
Andrés Puertas
Ingeniero
Pablo Lafargue

Proyecto de Urbanización.
Modificación del Plan Parcial
S.U.P.-T4 "Benimaclet"
Valencia



Ref: 18050PU-BT03
Plano: REDES DE SERVICIO - RSBT - CT-02
PLANTA ZONA 01
Escala: A1:1/250 - A3:1/500
Fecha: Enero 2025



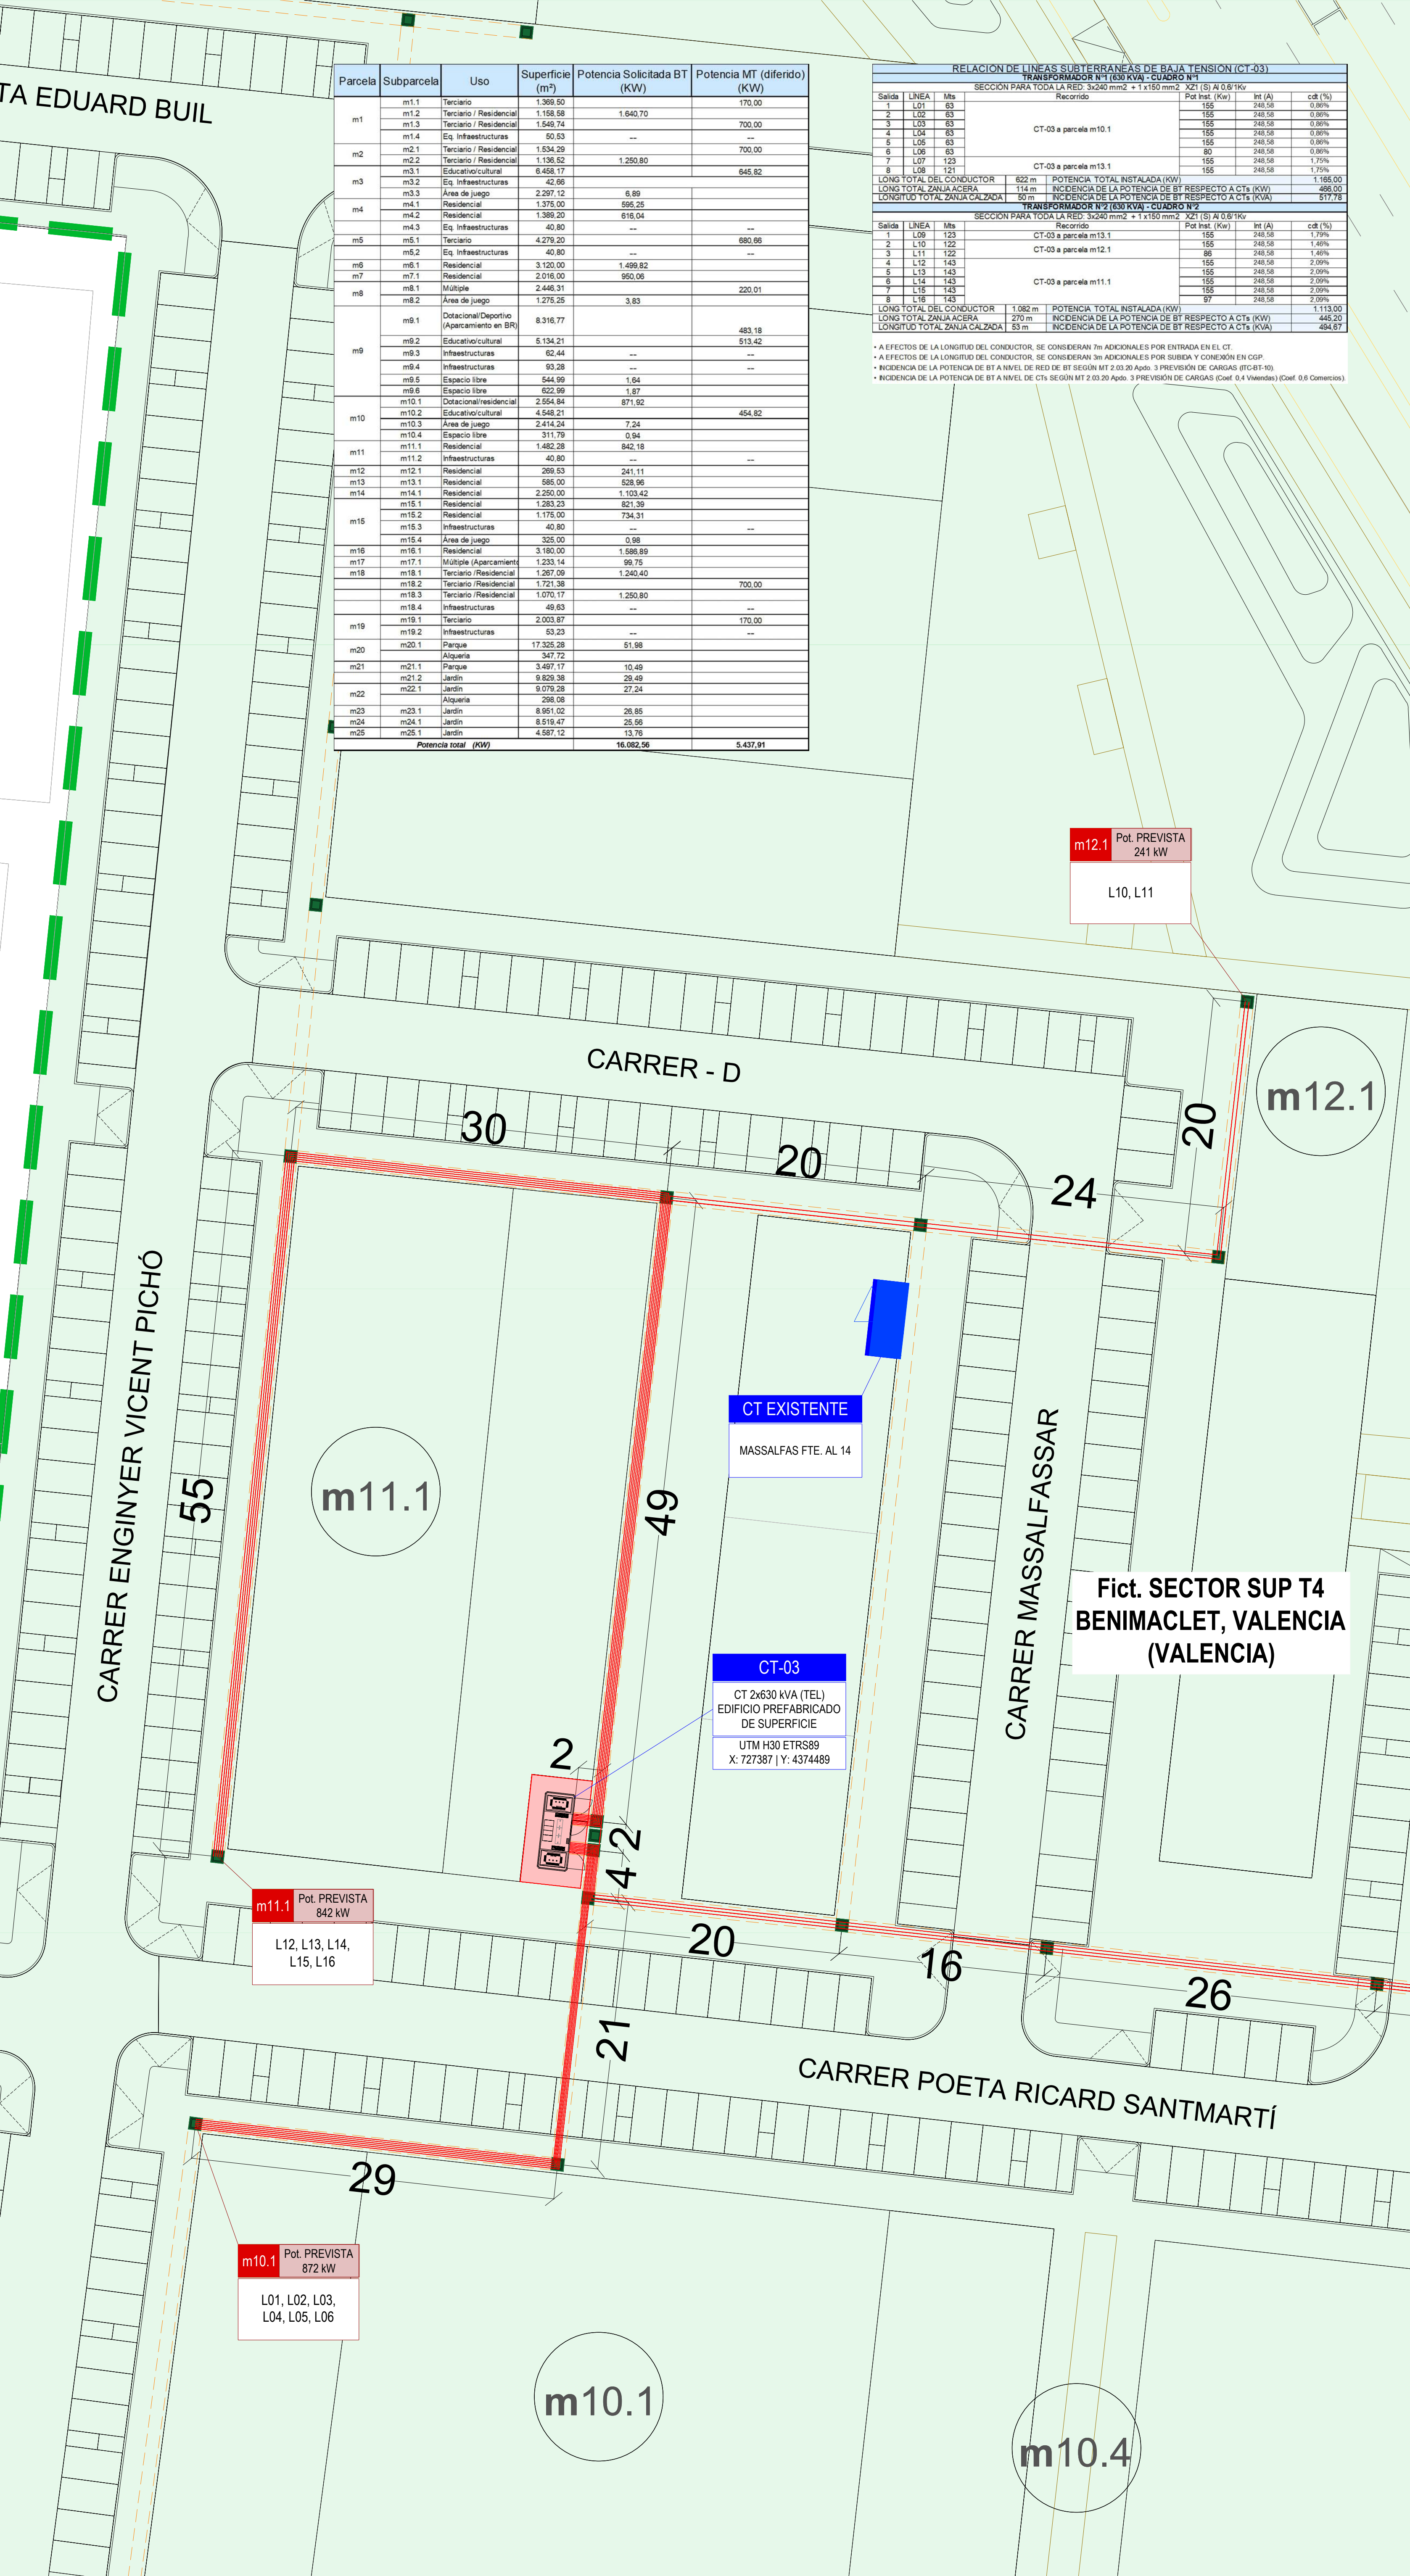

Parcela	Subparcela	Uso	Superficie (m²)	Potencia Solicitada BT (KW)	Potencia MT (diferido) (KW)
m1	m1.1	Terciario	1.369,50	---	170,00
	m1.2	Terciario / Residencial	1.158,56	1.640,70	---
	m1.3	Terciario / Residencial	1.549,74	---	700,00
	m1.4	Eq. Infraestructuras	60,63	---	---
m2	m2.1	Terciario / Residencial	1.534,29	---	700,00
	m2.2	Terciario / Residencial	1.136,52	1.250,80	---
m3	m3.1	Educativo/cultural	6.458,17	---	645,82
m3	m3.2	Eq. Infraestructuras	42,66	---	---
	m3.3	Área de juego	2.297,12	6,89	---
m4	m4.1	Residencial	1.375,00	595,25	---
	m4.2	Residencial	1.369,20	616,04	---
m5	m5.1	Terciario	4.279,20	---	680,66
	m5.2	Eq. Infraestructuras	40,80	---	---
m6	m6.1	Residencial	3.120,00	1.499,82	---
	m7.1	Residencial	2.016,00	950,06	---
m8	m8.1	Residencial	2.446,31	---	220,01
	m8.2	Área de juego	1.275,25	3,83	---
m9	m9.1	Dotacional/Deportivo (Aparcamiento en BR)	8.316,77	---	483,18
	m9.2	Educativo/cultural	5.134,21	---	513,42
	m9.3	Infraestructuras	62,44	---	---
	m9.4	Infraestructuras	93,28	---	---
	m9.5	Espacio libre	544,99	1,64	---
	m9.6	Espacio libre	622,99	1,87	---
m10	m10.1	Dotacional/residencial	2.654,94	871,92	---
	m10.2	Educativo/cultural	4.548,21	---	454,82
	m10.3	Área de juego	2.414,24	7,24	---
	m10.4	Espacio libre	311,79	0,94	---
m11	m11.1	Residencial	1.482,28	842,18	---
	m11.2	Infraestructuras	40,80	---	---
m12	m12.1	Residencial	269,63	241,11	---
	m13.1	Residencial	585,00	528,96	---
m14	m14.1	Residencial	2.250,00	1.103,42	---
	m15.1	Residencial	1.263,23	821,39	---
m15	m15.2	Residencial	1.175,00	734,31	---
	m15.3	Infraestructuras	40,80	---	---
	m15.4	Área de juego	325,00	0,98	---
	m16.1	Residencial	3.180,00	1.588,89	---
m17	m17.1	Múltiple (Aparcamiento)	1.233,14	99,76	---
	m18.1	Terciario / Residencial	1.287,09	1.240,40	---
m18	m18.2	Terciario / Residencial	1.721,38	---	700,00
	m18.3	Terciario / Residencial	1.070,17	1.250,80	---
m18	m18.4	Infraestructuras	49,63	---	---
	m19.1	Terciario	2.003,87	---	170,00
m19	m19.2	Infraestructuras	53,23	---	---
	m20.1	Parque	17.325,28	51,98	---
m20	m20.1	Alquería	347,72	---	---
	m21.1	Parque	3.497,17	10,49	---
m21	m21.2	Jardín	9.828,38	26,49	---
	m22.1	Jardín	9.079,28	27,24	---
m22	m22.1	Alquería	298,08	---	---
	m23.1	Jardín	8.951,02	26,85	---
m23	m24.1	Jardín	8.519,47	25,56	---
	m25.1	Jardín	4.587,12	13,76	---
Potencia total (KW)				16.082,56	5.437,91

RELACION DE LINEAS SUBTERRANEAS DE BAJA TENSION (CT-03)						
TRANSFORMADOR N°1 (630 KVA) - CUADRO N°1						
SECCION PARA TODA LA RED: 3x240 mm² + 1 x150 mm²						
Resumen						
Salida	LINEA	Mts	Pot Inst. (KW)	Int (A)	cdt (%)	
1	L01	63	155	248,58	0,96%	
2	L02	63	155	248,58	0,96%	
3	L03	63	155	248,58	0,96%	
4	L04	63	155	248,58	0,96%	
5	L05	63	155	248,58	0,96%	
6	L06	63	80	248,58	0,96%	
7	L07	123	155	248,58	1,75%	
8	L08	121	155	248,58	1,75%	
LONG TOTAL DEL CONDUCTOR			622 m	POTENCIA TOTAL INSTALADA (KW)		1.166,00
LONG TOTAL ZANJA ACERA			114 m	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KW)		466,00
LONGITUD TOTAL ZANJA CALZADA			50 m	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KW)		517,76
TRANSFORMADOR N°2 (630 KVA) - CUADRO N°2						
SECCION PARA TODA LA RED: 3x240 mm² + 1 x150 mm²						
Resumen						
Salida	LINEA	Mts	Pot Inst. (KW)	Int (A)	cdt (%)	
1	L09	123	155	248,58	1,75%	
2	L10	122	155	248,58	1,46%	
3	L11	122	86	248,58	1,46%	
4	L12	143	155	248,58	2,09%	
5	L13	143	155	248,58	2,09%	
6	L14	143	155	248,58	2,09%	
7	L15	143	97	248,58	2,09%	
8	L16	143	97	248,58	2,09%	
LONG TOTAL DEL CONDUCTOR			1.082 m	POTENCIA TOTAL INSTALADA (KW)		1.113,00
LONG TOTAL ZANJA ACERA			270 m	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KW)		445,20
LONGITUD TOTAL ZANJA CALZADA			53 m	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KW)		484,67
• A EFECTOS DE LA LONGITUD DEL CONDUCTOR, SE CONSIDERAN 7m ADICIONALES POR ENTRADA EN EL CT.						
• A EFECTOS DE LA LONGITUD DEL CONDUCTOR, SE CONSIDERAN 3m ADICIONALES POR SUBIDA Y CONEXION EN CGP.						
• INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT A NIVEL DE RED DE BT SEGUN MT 2.03.20 Apdo. 3 PREVISION DE CARGAS (BT-CBT-10).						
• INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT A NIVEL DE CTs SEGUN MT 2.03.20 Apdo. 3 PREVISION DE CARGAS (Coef. 0.4 Viviendas) (Coef. 0.6 Comercios).						

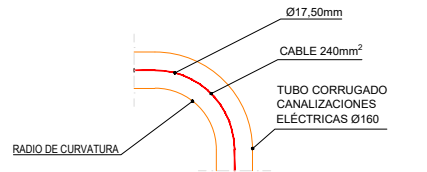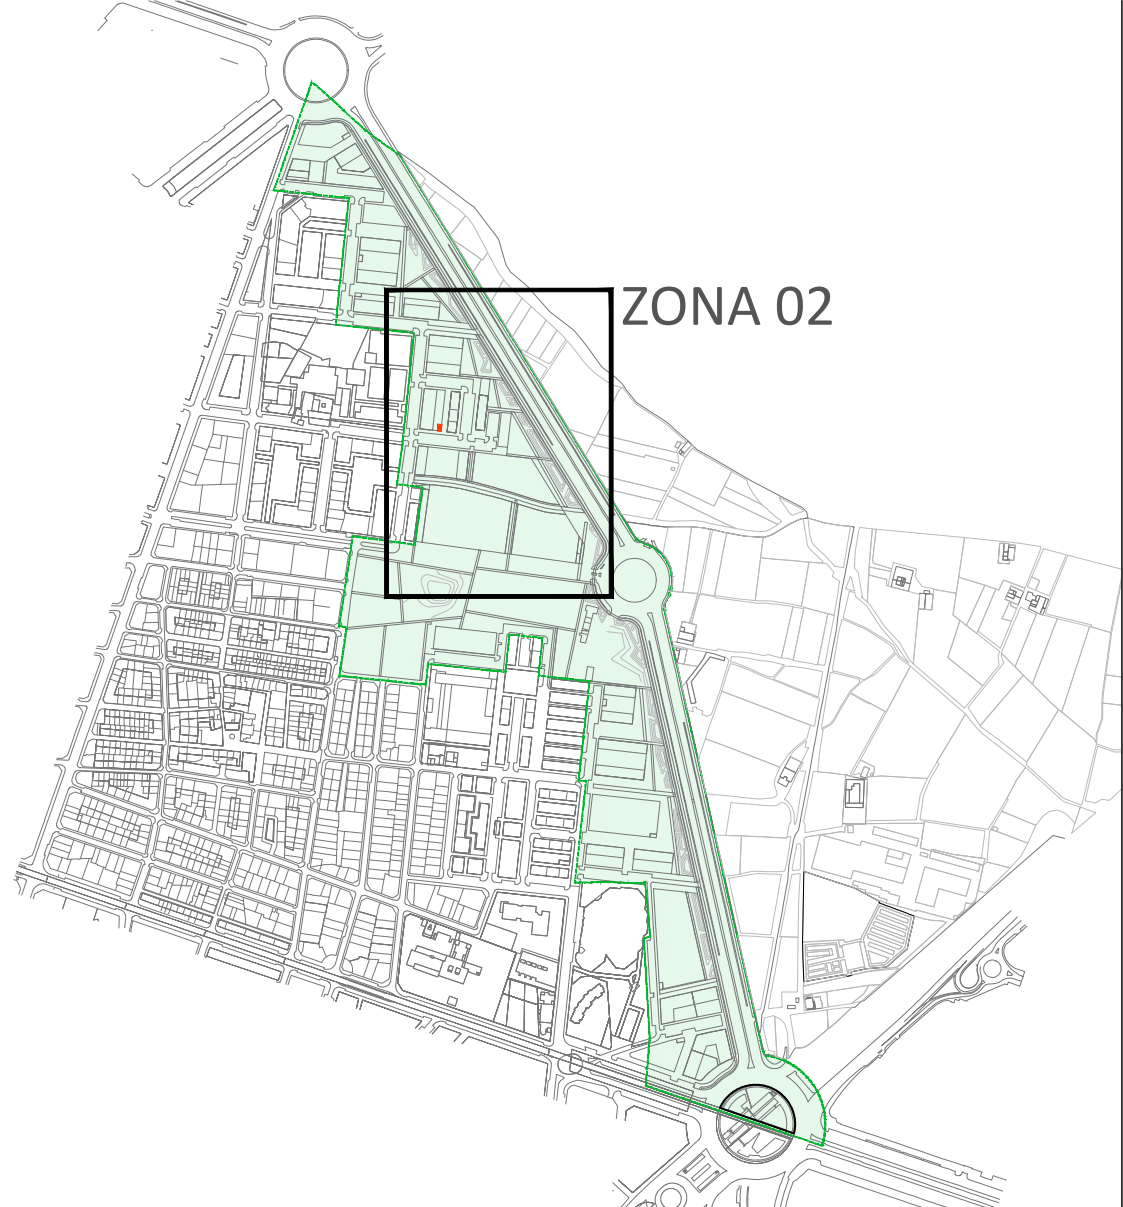

EL RADIO DE CURVATURA DESPUES DE INSTALADO Y SEGUN USUARIO DEL CABLE TIENEN QUE SER MÍNIMO 15 VECES EL DIAMETRO NOMINAL DE CABLE. MIENTRAS QUE EL RADIO DE CURVATURA EN OPERACIONES DE TENDIDO SERA SUPERIOR A 20 VECES EL DIAMETRO NOMINAL DE CABLE.


DETALLE RADIO DE CURVATURA

NOTA : EN EL TRAZADO SUBTERRANEO DE LA LINEA QUE SE PROYECTA, Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 162 DEL RD 1955/2000 DE 1 DE DICIEMBRE, SE PROHIBE LA PLANTACION DE ARBOLES Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES EN LA FRANJA DEFINIDA POR LA ZANJA DONDE VAN ALOJADOS LOS CONDUCTORES DE LA LINEA, INCREMENTADAS A CADA LADO, UNA DISTANCIA MINIMA DE SEGURIDAD IGUAL A LA MITAD DEL ANCHO DE LA CANALIZACION.

LOS TUBOS IRAN MONTADOS SOBRE SEPARADORES NORMALIZADOS QUE PERMITAN QUE EL ASIENTO ENVUELVA A LOS MISMOS

ESTAS SECCIONES SE ESTABLECEN PARA LAS NUEVAS LINEAS A INSTALAR, LAS CANALIZACIONES EXISTENTES MANTENDRAN SU CONFIGURACION



LEYENDA	
	Ámbito del proyecto
	Nueva red de distribución BT 3x240 mm² + 1x150 mm² 0,6/1 kV XZ1 (S) (Que se proyecta)
	Tubo HDPE curvable corrugado Ø160 (Tipo AISCAN DP)
	Tubo HDPE curvable corrugado Ø200 (Tipo AISCAN DP)
	CRT nuevo en edificio prefabricado de superficie
	CTD nuevo en edificio prefabricado de superficie
	CT's existentes de distribución (IDE)
	Arqueta registrable en acera (M2/T2C - NI 50.20.02)
	Arqueta registrable en calzada (M3/T3 - NI 50.20.02)

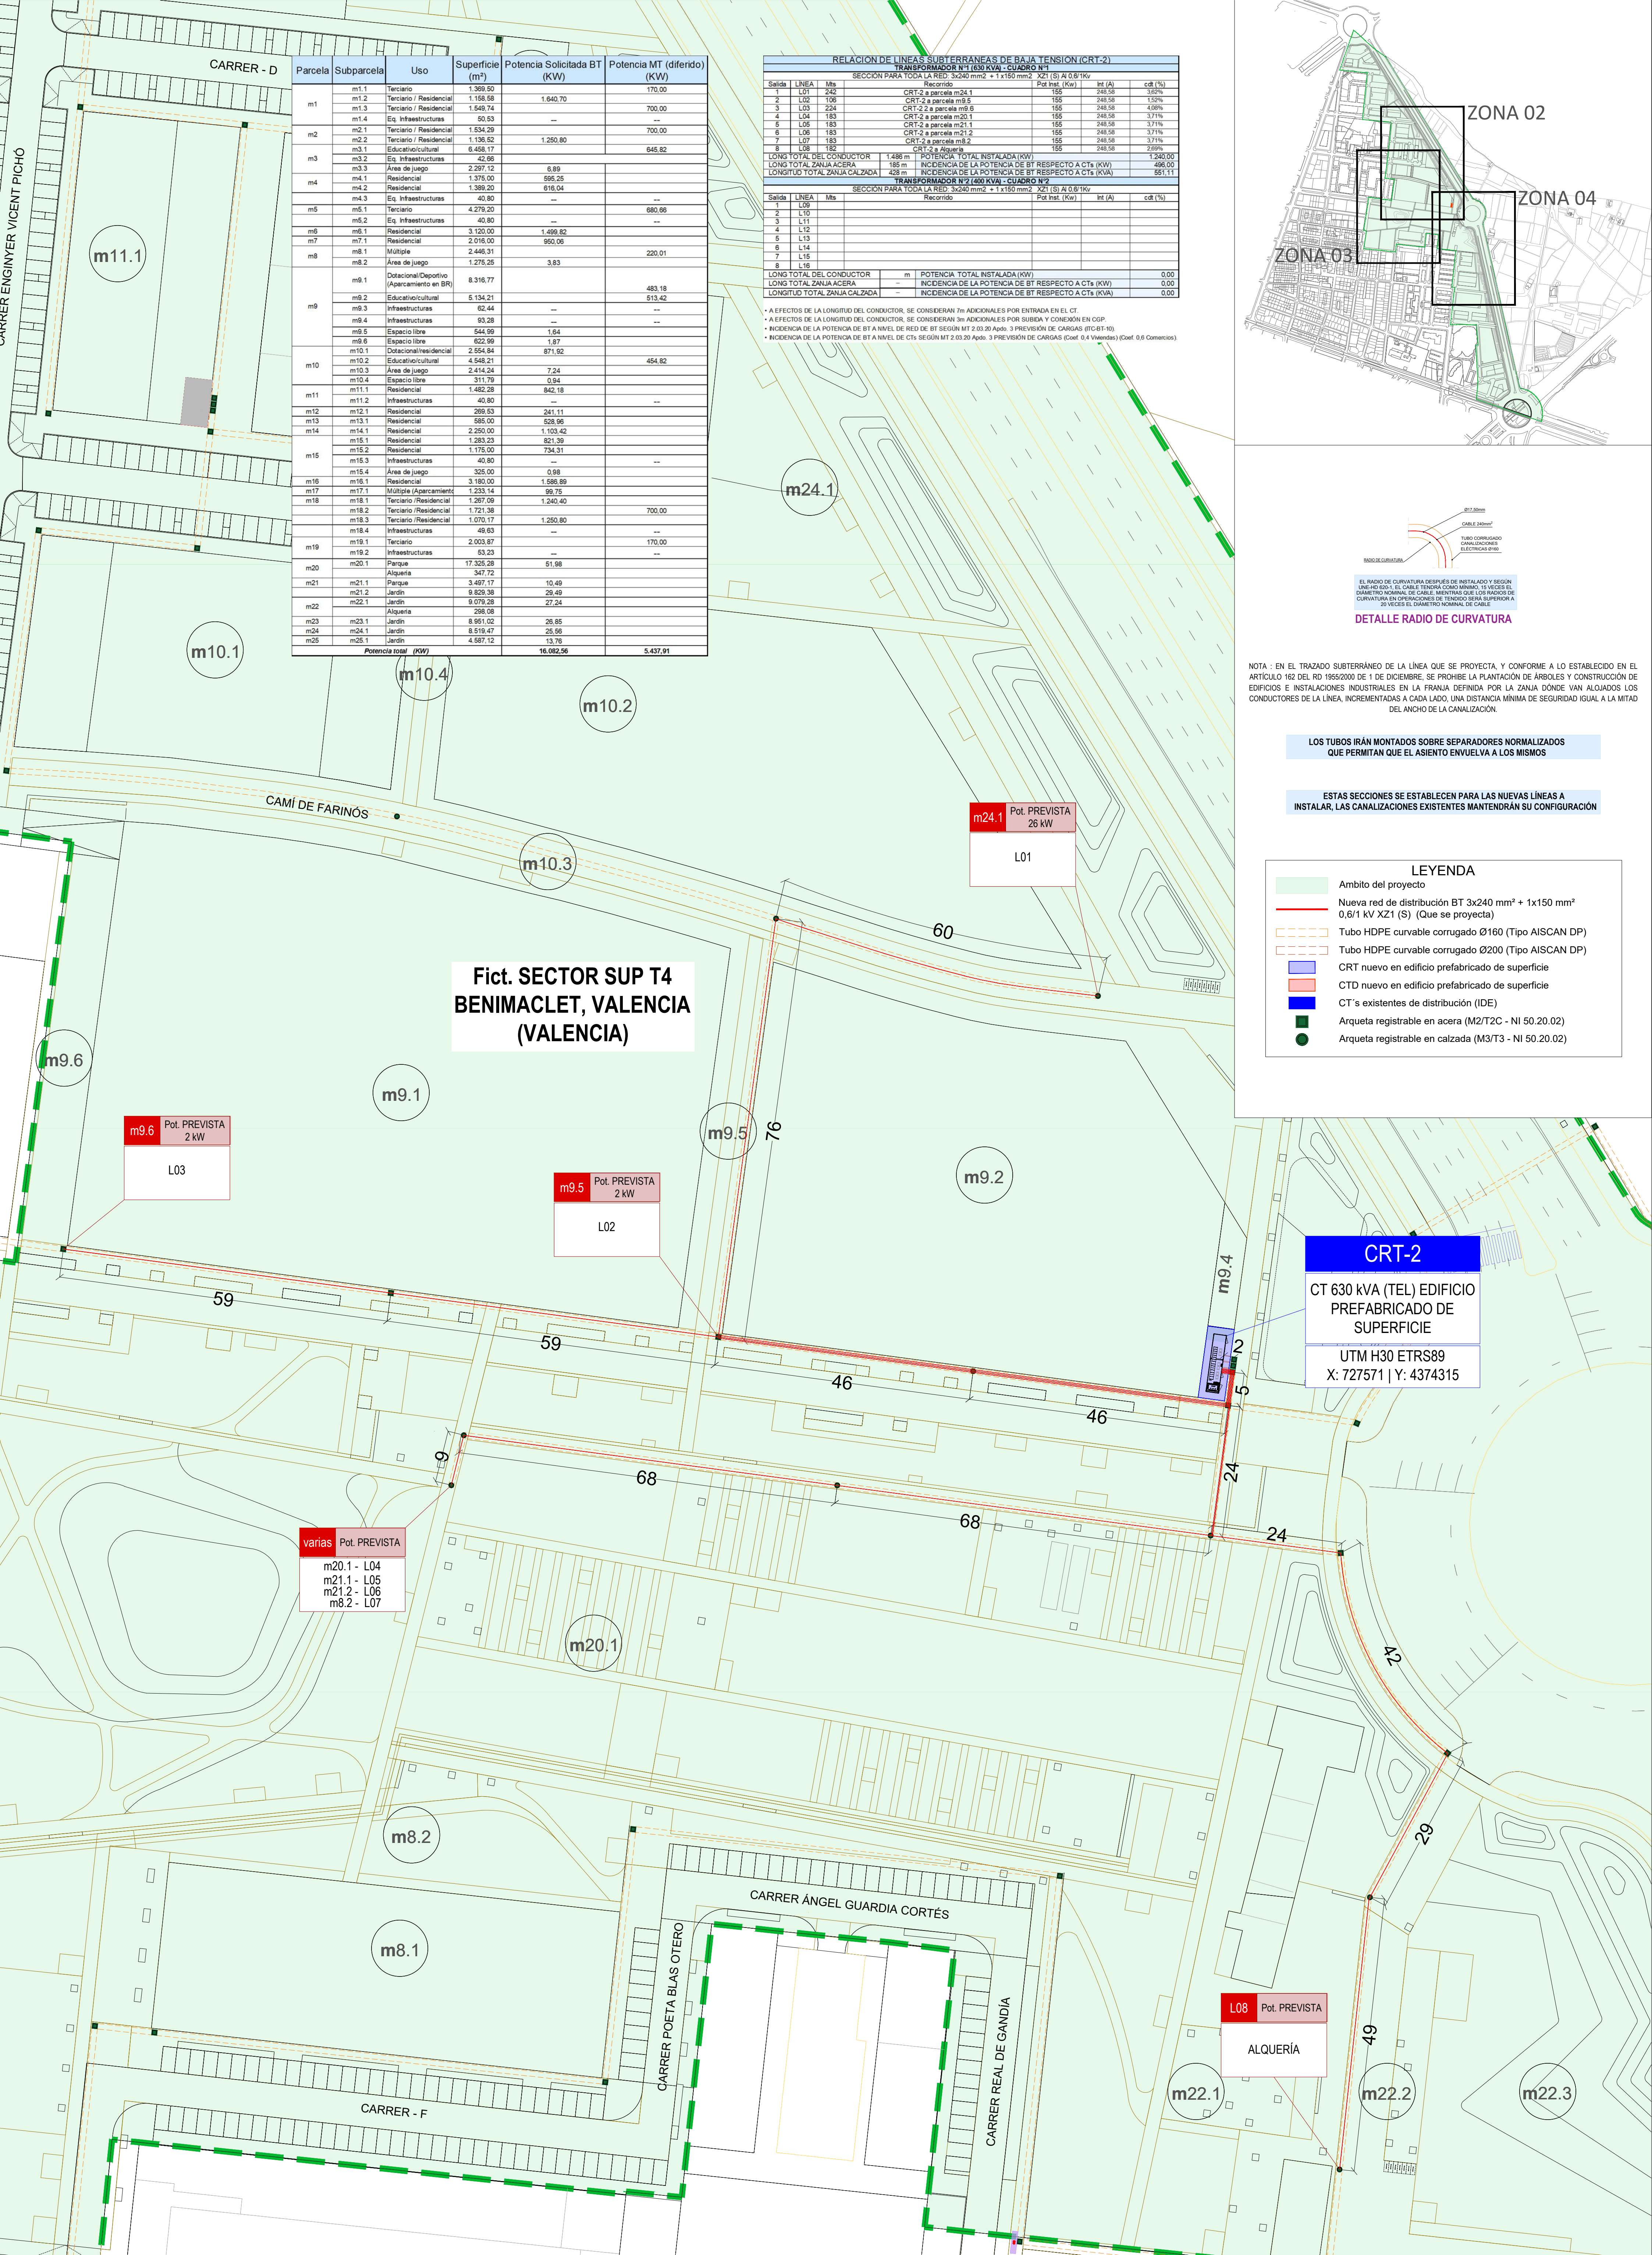

Parcela	Subparcela	Uso	Superficie (m²)	Potencia Solicitada BT (KW)	Potencia MT (diferido) (KW)
m1	m1.1	Terciario	1.369,50	---	---
	m1.2	Terciario / Residencial	1.158,58	1.640,70	170,00
	m1.3	Terciario / Residencial	1.549,74	---	700,00
	m1.4	Eq. Infraestructuras	50,53	---	---
m2	m2.1	Terciario / Residencial	1.534,29	---	700,00
	m2.2	Terciario / Residencial	1.136,52	1.250,80	---
m3	m3.1	Educativo/cultural	6.458,17	---	645,82
	m3.2	Eq. Infraestructuras	42,99	---	---
	m3.3	Área de juego	2.297,12	6,89	---
m4	m4.1	Residencial	1.375,00	595,25	---
	m4.2	Residencial	1.389,20	616,04	---
m5	m5.1	Terciario	4.279,20	---	680,66
	m5.2	Eq. Infraestructuras	40,80	---	---
m6	m6.1	Residencial	3.120,00	1.499,82	---
	m7.1	Residencial	2.016,00	950,08	---
	m8.1	Residencial	2.445,91	---	220,01
	m8.2	Área de juego	1.275,25	3,83	---
m9	m9.1	Dotacional/Deportivo (Aparcamiento en BR)	8.316,77	---	483,18
	m9.2	Educativo/cultural	5.134,21	---	513,42
	m9.3	Infraestructuras	62,44	---	---
	m9.4	Infraestructuras	93,28	---	---
	m9.5	Espacio libre	544,99	1,64	---
	m9.6	Espacio libre	622,99	1,87	---
m10	m10.1	Dotacional/residencial	2.554,94	871,92	---
	m10.2	Educativo/cultural	4.548,21	---	454,82
	m10.3	Área de juego	2.414,24	7,24	---
	m10.4	Espacio libre	311,79	0,94	---
m11	m11.1	Residencial	1.462,28	942,18	---
	m11.2	Infraestructuras	40,80	---	---
m12	m12.1	Residencial	269,53	241,11	---
	m13.1	Residencial	585,00	528,96	---
m14	m14.1	Residencial	2.250,00	1.103,42	---
	m15.1	Residencial	1.283,33	821,39	---
m15	m15.2	Residencial	1.175,00	734,31	---
	m15.3	Infraestructuras	40,80	---	---
	m15.4	Área de juego	325,00	0,98	---
	m16.1	Residencial	3.180,00	1.588,89	---
m17	m17.1	Múltiple Aparcamiento	1.233,14	99,75	---
	m18.1	Terciario/Residencial	1.287,09	1.240,40	---
m18	m18.2	Terciario/Residencial	1.721,38	---	700,00
	m18.3	Terciario/Residencial	1.070,17	1.250,80	---
m19	m18.4	Infraestructuras	49,63	---	---
	m19.1	Terciario	2.003,87	---	170,00
m20	m19.2	Infraestructuras	53,23	---	---
	m20.1	Parque	17.325,28	51,88	---
m21	m20.2	Alquería	347,72	---	---
	m21.1	Parque	3.497,17	10,49	---
m22	m21.2	Jardín	9.528,38	29,49	---
	m22.1	Jardín	9.079,38	27,24	---
m23	m22.2	Alquería	298,08	---	---
	m23.1	Jardín	8.951,02	26,85	---
m24	m24.1	Jardín	8.519,47	25,56	---
	m25	Jardín	4.587,12	13,79	---
Potencia total (KW)				16.082,56	5.437,91

RELACION DE LINEAS SUBTERRANEAS DE BAJA TENSION (CRT-2)						
TRANSFORMADOR N°1 (630 KVA) - CUADRO N°1						
SECCION PARA TODA LA RED: 3x240 mm² + 1x150 mm² - ZT1 (S) A1 0,6/1kV						
Salida	LINEA	Mts	Pot Inst. (KW)	Int (A)	cdt (%)	
1	L01	242	---	155	248,58	3,62%
2	L02	106	---	155	248,58	1,02%
3	L03	224	---	155	248,58	4,09%
4	L04	183	---	155	248,58	3,71%
5	L05	183	---	155	248,58	3,71%
6	L06	183	---	155	248,58	3,71%
7	L07	183	---	155	248,58	3,71%
8	L08	182	---	155	248,58	2,99%
LONG TOTAL DEL CONDUCTOR			1.486 m	POTENCIA TOTAL INSTALADA (KW)	---	1.240,00
LONG TOTAL ZANJA ACERA			188 m	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KW)	---	496,00
LONGITUD TOTAL ZANJA CALZADA			428 m	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KVA)	---	551,11
TRANSFORMADOR N°2 (400 KVA) - CUADRO N°2						
SECCION PARA TODA LA RED: 3x240 mm² + 1x150 mm² - ZT2 (S) A1 0,6/1kV						
Salida	LINEA	Mts	Pot Inst. (KW)	Int (A)	cdt (%)	
1	L09	---	---	---	---	---
2	L10	---	---	---	---	---
3	L11	---	---	---	---	---
4	L12	---	---	---	---	---
5	L13	---	---	---	---	---
6	L14	---	---	---	---	---
7	L15	---	---	---	---	---
8	L16	---	---	---	---	---
LONG TOTAL DEL CONDUCTOR			---	POTENCIA TOTAL INSTALADA (KW)	---	0,00
LONG TOTAL ZANJA ACERA			---	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KW)	---	0,00
LONGITUD TOTAL ZANJA CALZADA			---	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KVA)	---	0,00

• A EFECTOS DE LA LONGITUD DEL CONDUCTOR, SE CONSIDERAN 7m ADICIONALES POR ENTRADA EN EL CT.
• A EFECTOS DE LA LONGITUD DEL CONDUCTOR, SE CONSIDERAN 3m ADICIONALES POR SUBIDA Y CONEXIÓN EN CGP.
• INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT A NIVEL DE RED DE BT SEGUN MT 2.03.20 Apdo. 3 PREVISIÓN DE CARGAS (BT-CBT-10).
• INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT A NIVEL DE CTs SEGUN MT 2.03.20 Apdo. 3 PREVISIÓN DE CARGAS (Coef. 0,8 Viviendas) (Coef. 0,9 Comercios).

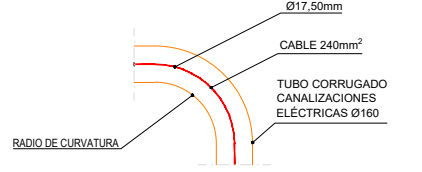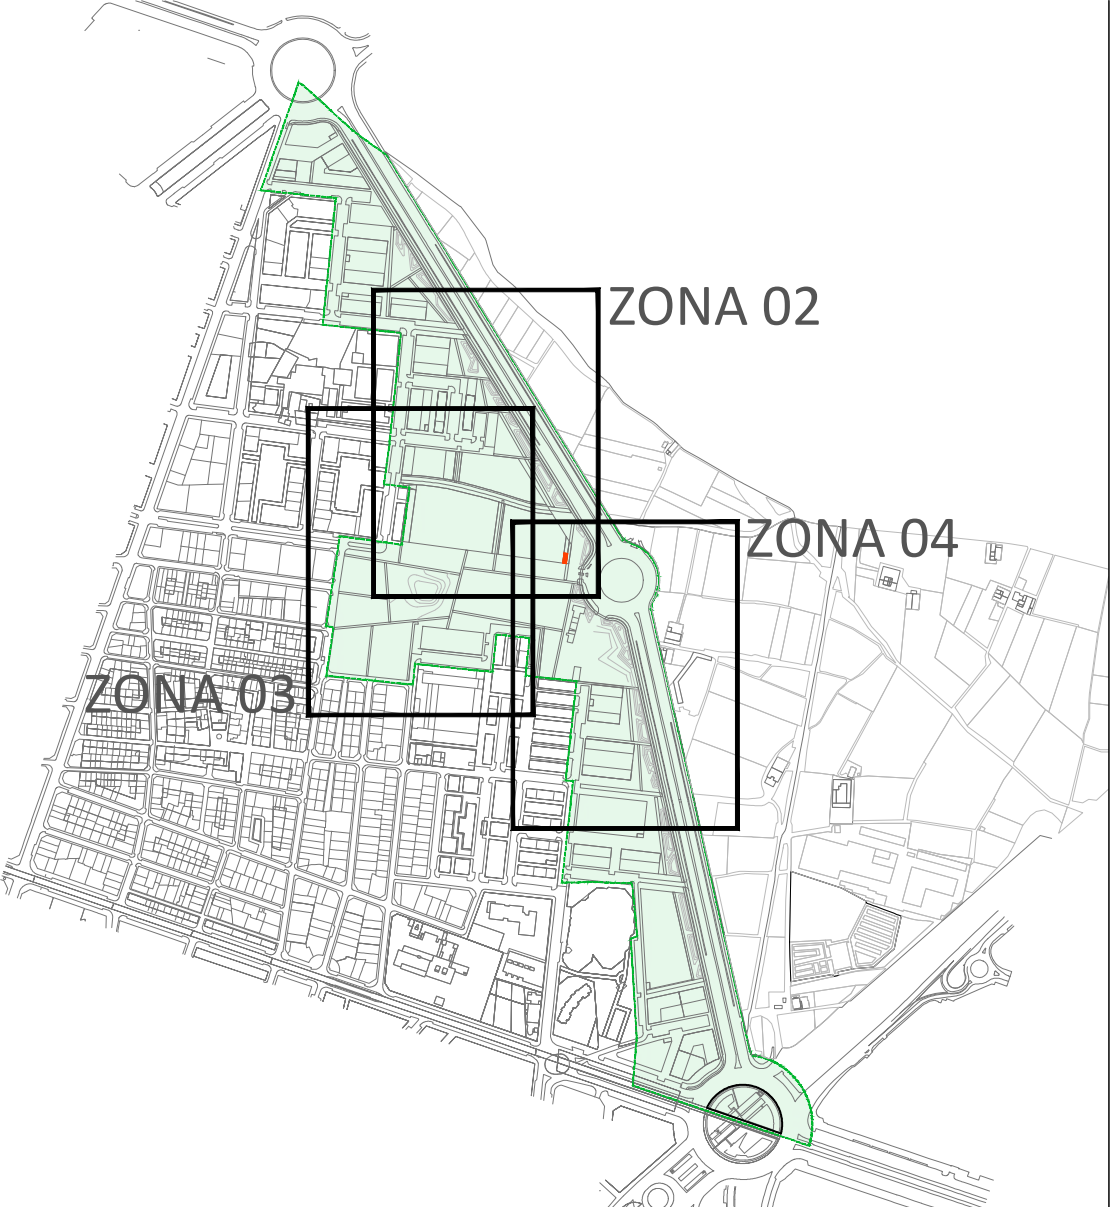

EL RADIO DE CURVATURA DESPUÉS DE INSTALADO Y SEGUN UNIFORMIDAD DEL CABLE TIENEN COMO MÍNIMO, 15 VECES EL DIÁMETRO NOMINAL DEL CABLE. MIENTRAS QUE EL RADIO DE CURVATURA EN OPERACIONES DE TENDIDO SERÁ SUPERIOR A 20 VECES EL DIÁMETRO NOMINAL DE CABLE.

DETALLE RADIO DE CURVATURA

NOTA : EN EL TRAZADO SUBTERRÁNEO DE LA LÍNEA QUE SE PROYECTA, Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 162 DEL RD 1955/2000 DE 1 DE DICIEMBRE, SE PROHIBE LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES EN LA FRANJA DEFINIDA POR LA ZANJA DÓNDE VAN ALOJADOS LOS CONDUCTORES DE LA LÍNEA, INCREMENTADAS A CADA LADO, UNA DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD IGUAL A LA MITAD DEL ANCHO DE LA CANALIZACIÓN.

LOS TUBOS IRÁN MONTADOS SOBRE SEPARADORES NORMALIZADOS QUE PERMITAN QUE EL ASIENTO ENVUELVA A LOS MISMOS

ESTAS SECCIONES SE ESTABLECEN PARA LAS NUEVAS LÍNEAS A INSTALAR, LAS CANALIZACIONES EXISTENTES MANTENDRÁN SU CONFIGURACIÓN

LEYENDA	
	Ámbito del proyecto
	Nueva red de distribución BT 3x240 mm² + 1x150 mm² 0,6/1 kV XZ1 (S) (Que se proyecta)
	Tubo HDPE curvable corrugado Ø160 (Tipo AISCAN DP)
	Tubo HDPE curvable corrugado Ø200 (Tipo AISCAN DP)
	CRT nuevo en edificio prefabricado de superficie
	CTD nuevo en edificio prefabricado de superficie
	CT's existentes de distribución (IDE)
	Arqueta registrable en acera (M2/T2C - NI 50.20.02)
	Arqueta registrable en calzada (M3/T3 - NI 50.20.02)

CRT-2
CT 630 kVA (TEL) EDIFICIO PREFABRICADO DE SUPERFICIE
UTM H30 ETRS89
X: 727571 | Y: 4374315

L08 Pot. PREVISTA
ALQUERÍA

Proponente:
AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU DE VALÈNCIA

Equipo Redator:
AIC EQUIP, S.L.

AICEQUIP
arquitectos & ingenieros



Arquitectos
Gabriel Doménech
Marta Carratalá
Andrés Puertas
Ingeniero
Pablo Lafargue



Proyecto de Urbanización.
Modificación del Plan Parcial
S.U.P.-T.4 "Benimaclet"
Valencia

Ref: 18050PU-BT05
Plano: REDES DE SERVICIO - RSBT - CRT-2
PLANTA ZONA 01-02-03
Escala: A1:1/500 - A3:1/1000
Fecha: Enero 2025



Parcela	Subparcela	Uso	Superficie (m²)	Potencia Solicitada BT (KW)	Potencia MT (diferido) (KW)
m1	m1.1	Terciario	1.359.80	1.640.70	170.00
	m1.2	Terciario / Residencial	1.158.58		
	m1.3	Terciario / Residencial	1.549.74		
	m1.4	Eq. Infraestructuras	50.53		
m2	m2.1	Terciario / Residencial	1.634.29	1.250.80	700.00
	m2.2	Terciario / Residencial	1.136.52		
	m3.1	Educativo/cultural	6.458.17		
m3	m3.2	Eq. Infraestructuras	42.66	6.89	645.82
	m3.3	Área de juego	2.297.12		
	m4.1	Residencial	1.375.00		
m4	m4.2	Residencial	1.389.20	619.04	---
	m4.3	Eq. Infraestructuras	40.80		
	m5.1	Terciario	4.279.20		
m5	m5.2	Eq. Infraestructuras	40.80	---	680.66
	m6.1	Residencial	3.120.00		
	m7.1	Residencial	2.016.00		
m6	m8.1	Residencial	2.446.31	3.83	220.01
	m8.2	Área de juego	1.275.25		
	m9.1	Dotacional/Deportivo (Aparcamiento en BR)	8.316.77		
m9	m9.2	Educativo/cultural	5.134.21	---	483.18
	m9.3	Infraestructuras	62.44		
	m9.4	Infraestructuras	93.28		
	m9.5	Espacio libre	544.99		
	m9.6	Espacio libre	622.99		
	m10.1	Dotacional/residencial	2.564.84		
	m10.2	Educativo/cultural	4.548.21		
	m10.3	Área de juego	2.414.24		
m10	m10.4	Espacio libre	311.79	842.18	454.82
	m11.1	Residencial	1.482.28		
	m11.2	Infraestructuras	40.80		
	m12.1	Residencial	269.53		
m11	m13.1	Residencial	585.00	241.11	528.98
	m14.1	Residencial	2.250.00		
	m15.1	Residencial	1.283.33		
m12	m15.2	Residencial	1.175.00	734.31	---
	m15.3	Infraestructuras	40.80		
	m15.4	Área de juego	325.00		
	m16.1	Residencial	3.180.00		
	m17.1	Múltiple (Aparcamiento)	1.233.14		
	m18.1	Terciario /Residencial	1.287.09		
	m18.2	Terciario /Residencial	1.721.38		
	m18.3	Terciario /Residencial	1.070.17		
m13	m18.4	Infraestructuras	49.63	---	---
	m19.1	Terciario	2.003.97		
	m19.2	Infraestructuras	53.23		
	m20.1	Parque	17.325.28		
m14	m20.2	Alquería	347.72	51.88	---
	m21.1	Parque	3.497.17		
	m21.2	Jardín	9.828.38		
m15	m22.1	Jardín	9.079.28	27.24	---
	m23.1	Alquería	298.08		
	m23.2	Jardín	8.951.02		
m16	m24.1	Jardín	8.519.47	13.79	---
	m24.2	Jardín	8.519.47		
	m25	Jardín	4.587.12		
Potencia total (KW)				16.082.56	5.437.91

RELACIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN (CT-04)						
TRANSFORMADOR N°1 (630 KVA) - CUADRO N°1						
SECCIÓN PARA TODA LA RED: 3x240 mm² + 1 x150 mm² XZ1 (S) A1 0,6/1kV						
Salida	LÍNEA	Mts	Recorrido	Pot Inst. (KW)	Int (A)	cdt (%)
1	L01	31	CT-04 a parcela m7.1	155	248,58	0,38%
2	L02	31		155	248,58	0,38%
3	L03	31		155	248,58	0,38%
4	L04	31		155	248,58	0,38%
5	L05	31		155	248,58	0,38%
6	L06	31		155	248,58	0,38%
7	L07	106		155	248,58	1,05%
8	L08	106	CT-04 a parcela m6.1	155	248,58	1,05%
LONG TOTAL DEL CONDUCTOR				388 m	POTENCIA TOTAL INSTALADA (KW)	1.240,00
LONG TOTAL ZANJA ACERA				121 m	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KW)	496,00
LONGITUD TOTAL ZANJA CALZADA				--	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KVA)	551,11
TRANSFORMADOR N°2 (630 KVA) - CUADRO N°2						
SECCIÓN PARA TODA LA RED: 3x240 mm² + 1 x150 mm² XZ1 (S) A1 0,6/1kV						
Salida	LÍNEA	Mts	Recorrido	Pot Inst. (KW)	Int (A)	cdt (%)
1	L09	104	CT-04 a parcela m6.1	155	248,58	1,00%
2	L10	104		155	248,58	1,00%
3	L11	104		155	248,58	1,00%
4	L12	104		155	248,58	1,00%
5	L13	104		155	248,58	1,00%
6	L14	104		155	248,58	1,00%
7	L15	104		155	248,58	1,00%
8	L16	104		105	248,58	1,00%
LONG TOTAL DEL CONDUCTOR				832 m	POTENCIA TOTAL INSTALADA (KW)	1.190,00
LONG TOTAL ZANJA ACERA				97 m	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KW)	476,00
LONGITUD TOTAL ZANJA CALZADA				--	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KVA)	528,89
* A EFECTOS DE LA LONGITUD DEL CONDUCTOR, SE CONSIDERAN 7m ADICIONALES POR ENTRADA EN EL CT.						
* A EFECTOS DE LA LONGITUD DEL CONDUCTOR, SE CONSIDERAN 3m ADICIONALES POR SUBIDA Y CONEXIÓN EN CGP.						
* INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT A NIVEL DE RED DE BT SEGÚN MT 2.03.20 Apdo. 3 PREVISIÓN DE CARGAS (Coef. 0,4 Viviendas) (Coef. 0,6 Comercios)						
* INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT A NIVEL DE CTs SEGÚN MT 2.03.20 Apdo. 3 PREVISIÓN DE CARGAS (Coef. 0,4 Viviendas) (Coef. 0,6 Comercios)						

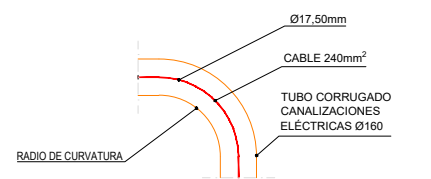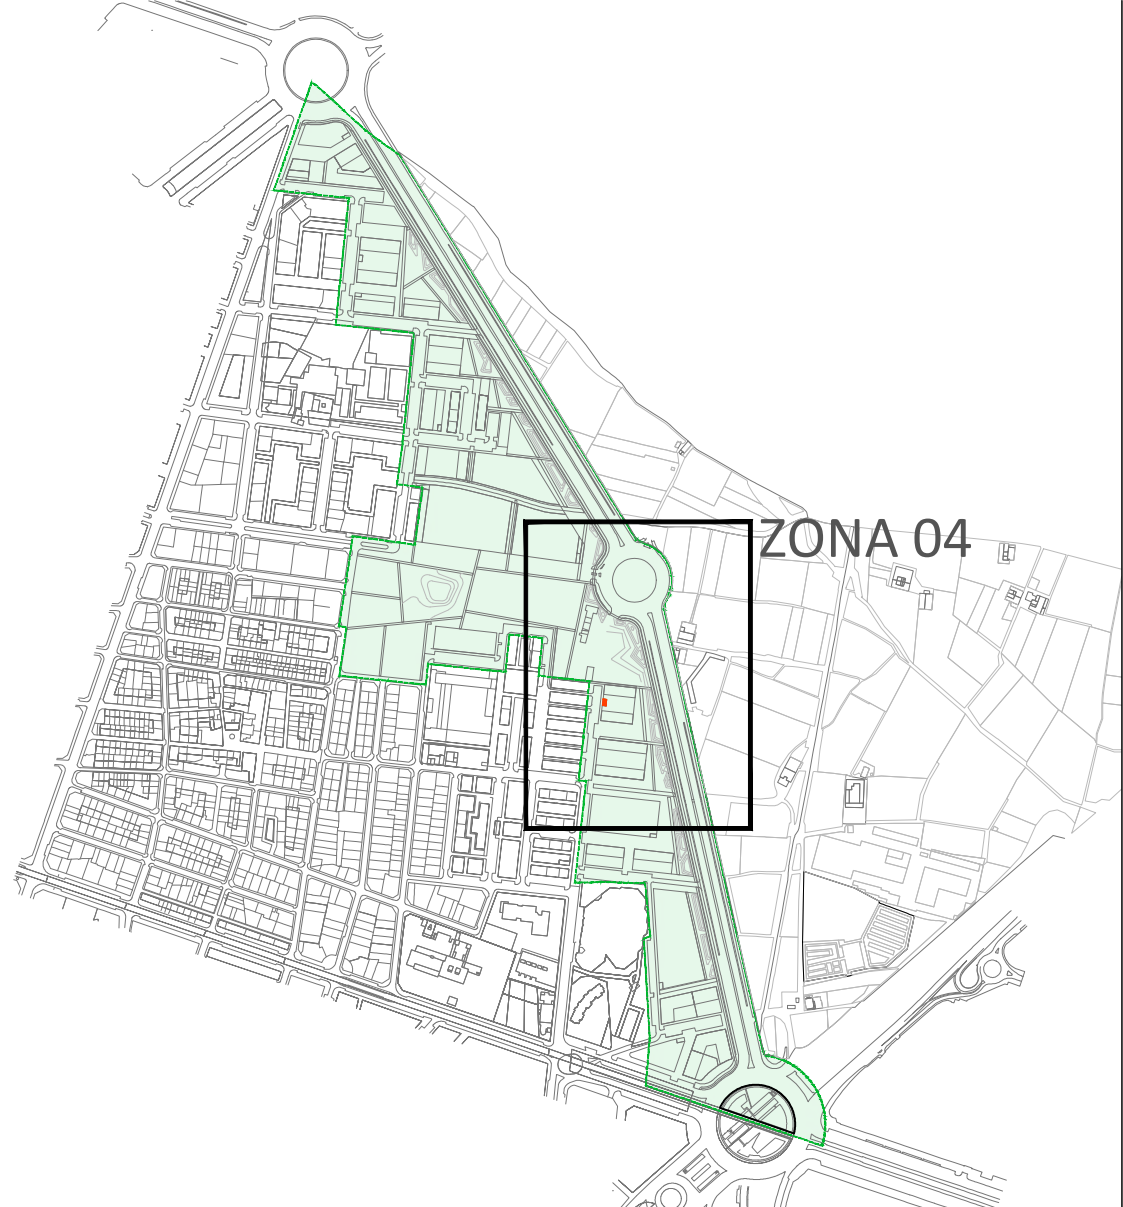

NOTA : EN EL TRAZADO SUBTERRÁNEO DE LA LÍNEA QUE SE PROYECTA, Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 162 DEL RD 1955/2000 DE 1 DE DICIEMBRE, SE PROHIBE LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES EN LA FRANJA DEFINIDA POR LA ZANJA DÓNDE VAN ALOJADOS LOS CONDUCTORES DE LA LÍNEA, INCREMENTADAS A CADA LADO, UNA DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD IGUAL A LA MITAD DEL ANCHO DE LA CANALIZACIÓN.

LOS TUBOS IRÁN MONTADOS SOBRE SEPARADORES NORMALIZADOS QUE PERMITAN QUE EL ASIENTO ENVUELVA A LOS MISMOS



ESTAS SECCIONES SE ESTABLECEN PARA LAS NUEVAS LÍNEAS A INSTALAR, LAS CANALIZACIONES EXISTENTES MANTENDRÁN SU CONFIGURACIÓN

LEYENDA	
	Ámbito del proyecto
	Nueva red de distribución BT 3x240 mm² + 1x150 mm² 0,6/1 kV XZ1 (S) (Que se proyecta)
	Tubo HDPE curvable corrugado Ø160 (Tipo AISCAN DP)
	Tubo HDPE curvable corrugado Ø200 (Tipo AISCAN DP)
	CRT nuevo en edificio prefabricado de superficie
	CTD nuevo en edificio prefabricado de superficie
	CT's existentes de distribución (IDE)
	Arqueta registrable en acera (M2/T2C - NI 50.20.02)
	Arqueta registrable en calzada (M3/T3 - NI 50.20.02)

CARRER DIÓGENES LÓPEZ

Parcela	Subparcela	Uso	Superficie (m²)	Potencia Solicitada BT (KW)	Potencia MT (diferido) (KW)
m1	m1.1	Terciario	1.369,50	1.640,70	170,00
	m1.2	Terciario / Residencial	1.158,58		
	m1.3	Terciario / Residencial	1.649,74		
	m1.4	Eq. Infraestructuras	50,63		
m2	m2.1	Terciario / Residencial	1.634,29	1.250,80	700,00
	m2.2	Terciario / Residencial	1.136,62		
	m3.1	Educativo/cultural	6.458,17		
m3	m3.2	Eq. Infraestructuras	42,66	6,89	645,82
	m3.3	Área de juego	2.297,12		
	m4.1	Residencial	1.375,00		
m4	m4.2	Residencial	1.369,20	615,04	--
	m4.3	Eq. Infraestructuras	40,80		
	m5.1	Terciario	4.279,20		
m5	m5.2	Eq. Infraestructuras	40,80	--	680,66
	m6.1	Residencial	3.120,00		
	m7.1	Residencial	2.016,00		
m8	m8.1	Múltiple	2.446,31	3,83	220,01
	m8.2	Área de juego	1.275,25		
	m9.1	Otacional/Deportivo (Aparcamiento en BR)	8.316,77		
m9	m9.2	Educativo/cultural	5.134,21	--	513,42
	m9.3	Infraestructuras	62,44		
	m9.4	Infraestructuras	93,28		
	m9.5	Espacio libre	544,99		
	m9.6	Espacio libre	622,99		
m10	m10.1	Otacional/residencial	2.554,94	871,92	454,82
	m10.2	Educativo/cultural	4.548,21		
	m10.3	Área de juego	2.414,24		
	m10.4	Espacio libre	311,79		
	m11.1	Residencial	1.462,28		
m11	m11.2	Infraestructuras	40,80	--	--
	m12.1	Residencial	269,63		
	m13.1	Residencial	585,00		
m14	m14.1	Residencial	2.250,00	1.103,42	700,00
	m15.1	Residencial	1.293,23		
	m15.2	Residencial	1.175,00		
m15	m15.3	Infraestructuras	40,80	--	--
	m15.4	Área de juego	325,00		
	m16.1	Residencial	3.180,00		
m17	m17.1	Múltiple (Aparcamiento)	1.233,14	99,75	--
	m18.1	Terciario /Residencial	1.267,09		
	m18.2	Terciario /Residencial	1.721,38		
m18	m18.3	Terciario /Residencial	1.070,17	1.250,80	700,00
	m18.4	Infraestructuras	49,63		
	m19.1	Terciario	2.003,97		
m19	m19.2	Infraestructuras	63,23	--	170,00
	m20.1	Parque	17.325,28		
	m20.2	Alquería	347,72		
m21	m21.1	Parque	3.497,17	10,49	--
	m21.2	Jardín	9.629,36		
	m22.1	Jardín	9.079,28		
m22	m22.2	Alquería	298,08	26,85	--
	m23.1	Jardín	8.951,02		
	m24.1	Jardín	8.519,47		
m25	m25.1	Jardín	4.587,12	13,76	--
	Potencia total (KW)			16.082,56	5.437,91

RELACIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN (CT-05)					
TRANSFORMADOR N°1 (400 KVA) - CUADRO N°1					
SECCIÓN PARA TODA LA RED: 3x240 mm² + 1x150 mm² XZ1 (S) A1 0,6/1kV					
Salida	LÍNEA	Mts	Pot Inst. (Kw)	Int (A)	cdf (%)
1	L01	129	155	248,58	1,96%
2	L02	129	155	248,58	1,96%
3	L03	129	155	248,58	1,96%
4	L04	129	130	248,58	1,96%
5	L05	0			
6	L06	0			
7	L07	0			
8	L08	0			
LONG TOTAL DEL CONDUCTOR			516 m	POTENCIA TOTAL INSTALADA (KW)	596,00
LONG TOTAL ZANJA ACERA			122 m	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KW)	238,00
LONGITUD TOTAL ZANJA CALZADA			--	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KVA)	294,44
TRANSFORMADOR N°2 (400 KVA) - CUADRO N°2					
SECCIÓN PARA TODA LA RED: 3x240 mm² + 1x150 mm² XZ1 (S) A1 0,6/1kV					
Salida	LÍNEA	Mts	Pot Inst. (Kw)	Int (A)	cdf (%)
1	L09	64	155	248,58	0,79%
2	L10	63	155	248,58	0,79%
3	L11	63	155	248,58	0,79%
4	L12	63	151	248,58	0,79%
5	L13	14	155	248,58	0,18%
6	L14	0			
7	L15	0			
8	L16	0			
LONG TOTAL DEL CONDUCTOR			237 m	POTENCIA TOTAL INSTALADA (KW)	771,00
LONG TOTAL ZANJA ACERA			89 m	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KW)	308,40
LONGITUD TOTAL ZANJA CALZADA			--	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KVA)	342,67
• A EFECTOS DE LA LONGITUD DEL CONDUCTOR, SE CONSIDERAN 7m ADICIONALES POR ENTRADA EN EL CT.					
• A EFECTOS DE LA LONGITUD DEL CONDUCTOR, SE CONSIDERAN 3m ADICIONALES POR SUBIDA Y CONEXIÓN EN CGP.					
• INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT A NIVEL DE RED DE BT SEGÚN MT 2.03.20 Apdo. 3 PREVISIÓN DE CARGAS (IRC-01-10)					
• INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT A NIVEL DE CTs SEGÚN MT 2.03.20 Apdo. 3 PREVISIÓN DE CARGAS (Coef. 0,4 Viviendas) (Coef. 0,6 Comercios)					

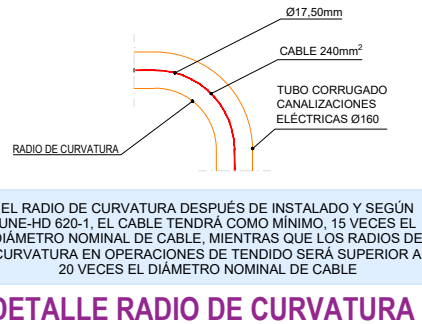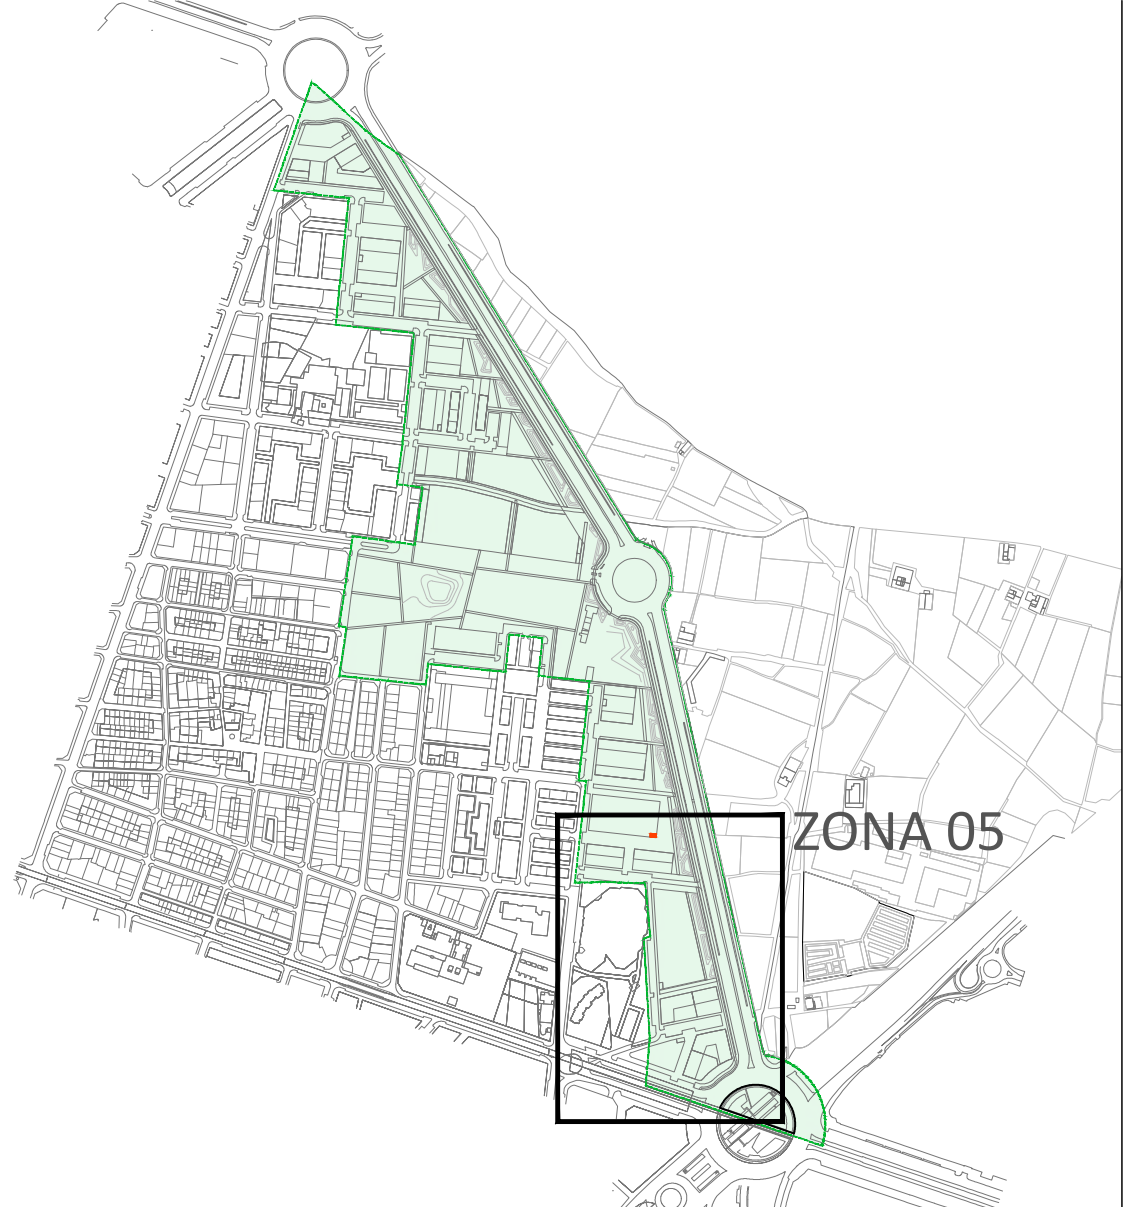

NOTA : EN EL TRAZADO SUBTERRÁNEO DE LA LÍNEA QUE SE PROYECTA, Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 162 DEL RD 1955/2000 DE 1 DE DICIEMBRE, SE PROHIBE LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES EN LA FRANJA DEFINIDA POR LA ZANJA DÓNDE VAN ALOJADOS LOS CONDUCTORES DE LA LÍNEA, INCREMENTADAS A CADA LADO, UNA DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD IGUAL A LA MITAD DEL ANCHO DE LA CANALIZACIÓN.

LOS TUBOS IRÁN MONTADOS SOBRE SEPARADORES NORMALIZADOS QUE PERMITAN QUE EL ASIENTO ENVUELVA A LOS MISMOS


ESTAS SECCIONES SE ESTABLECEN PARA LAS NUEVAS LÍNEAS A INSTALAR, LAS CANALIZACIONES EXISTENTES MANTENDRÁN SU CONFIGURACIÓN

LEYENDA	
	Ámbito del proyecto
	Nueva red de distribución BT 3x240 mm² + 1x150 mm² 0,6/1 kV XZ1 (S) (Que se proyecta)
	Tubo HDPE curvable corrugado Ø160 (Tipo AISCAN DP)
	Tubo HDPE curvable corrugado Ø200 (Tipo AISCAN DP)
	CRT nuevo en edificio prefabricado de superficie
	CTD nuevo en edificio prefabricado de superficie
	CT's existentes de distribución (IDE)
	Arqueta registrable en acera (M2/T2C - NI 50.20.02)
	Arqueta registrable en calzada (M3/T3 - NI 50.20.02)

m5.1

Fict. SECTOR SUP T4
BENIMACLET, VALENCIA
(VALENCIA)

CT-05
CT 2x400 kVA (TEL)
EDIFICIO PREFABRICADO
DE SUPERFICIE
UTM H30 ETRS89
X: 727667 | Y: 4373948

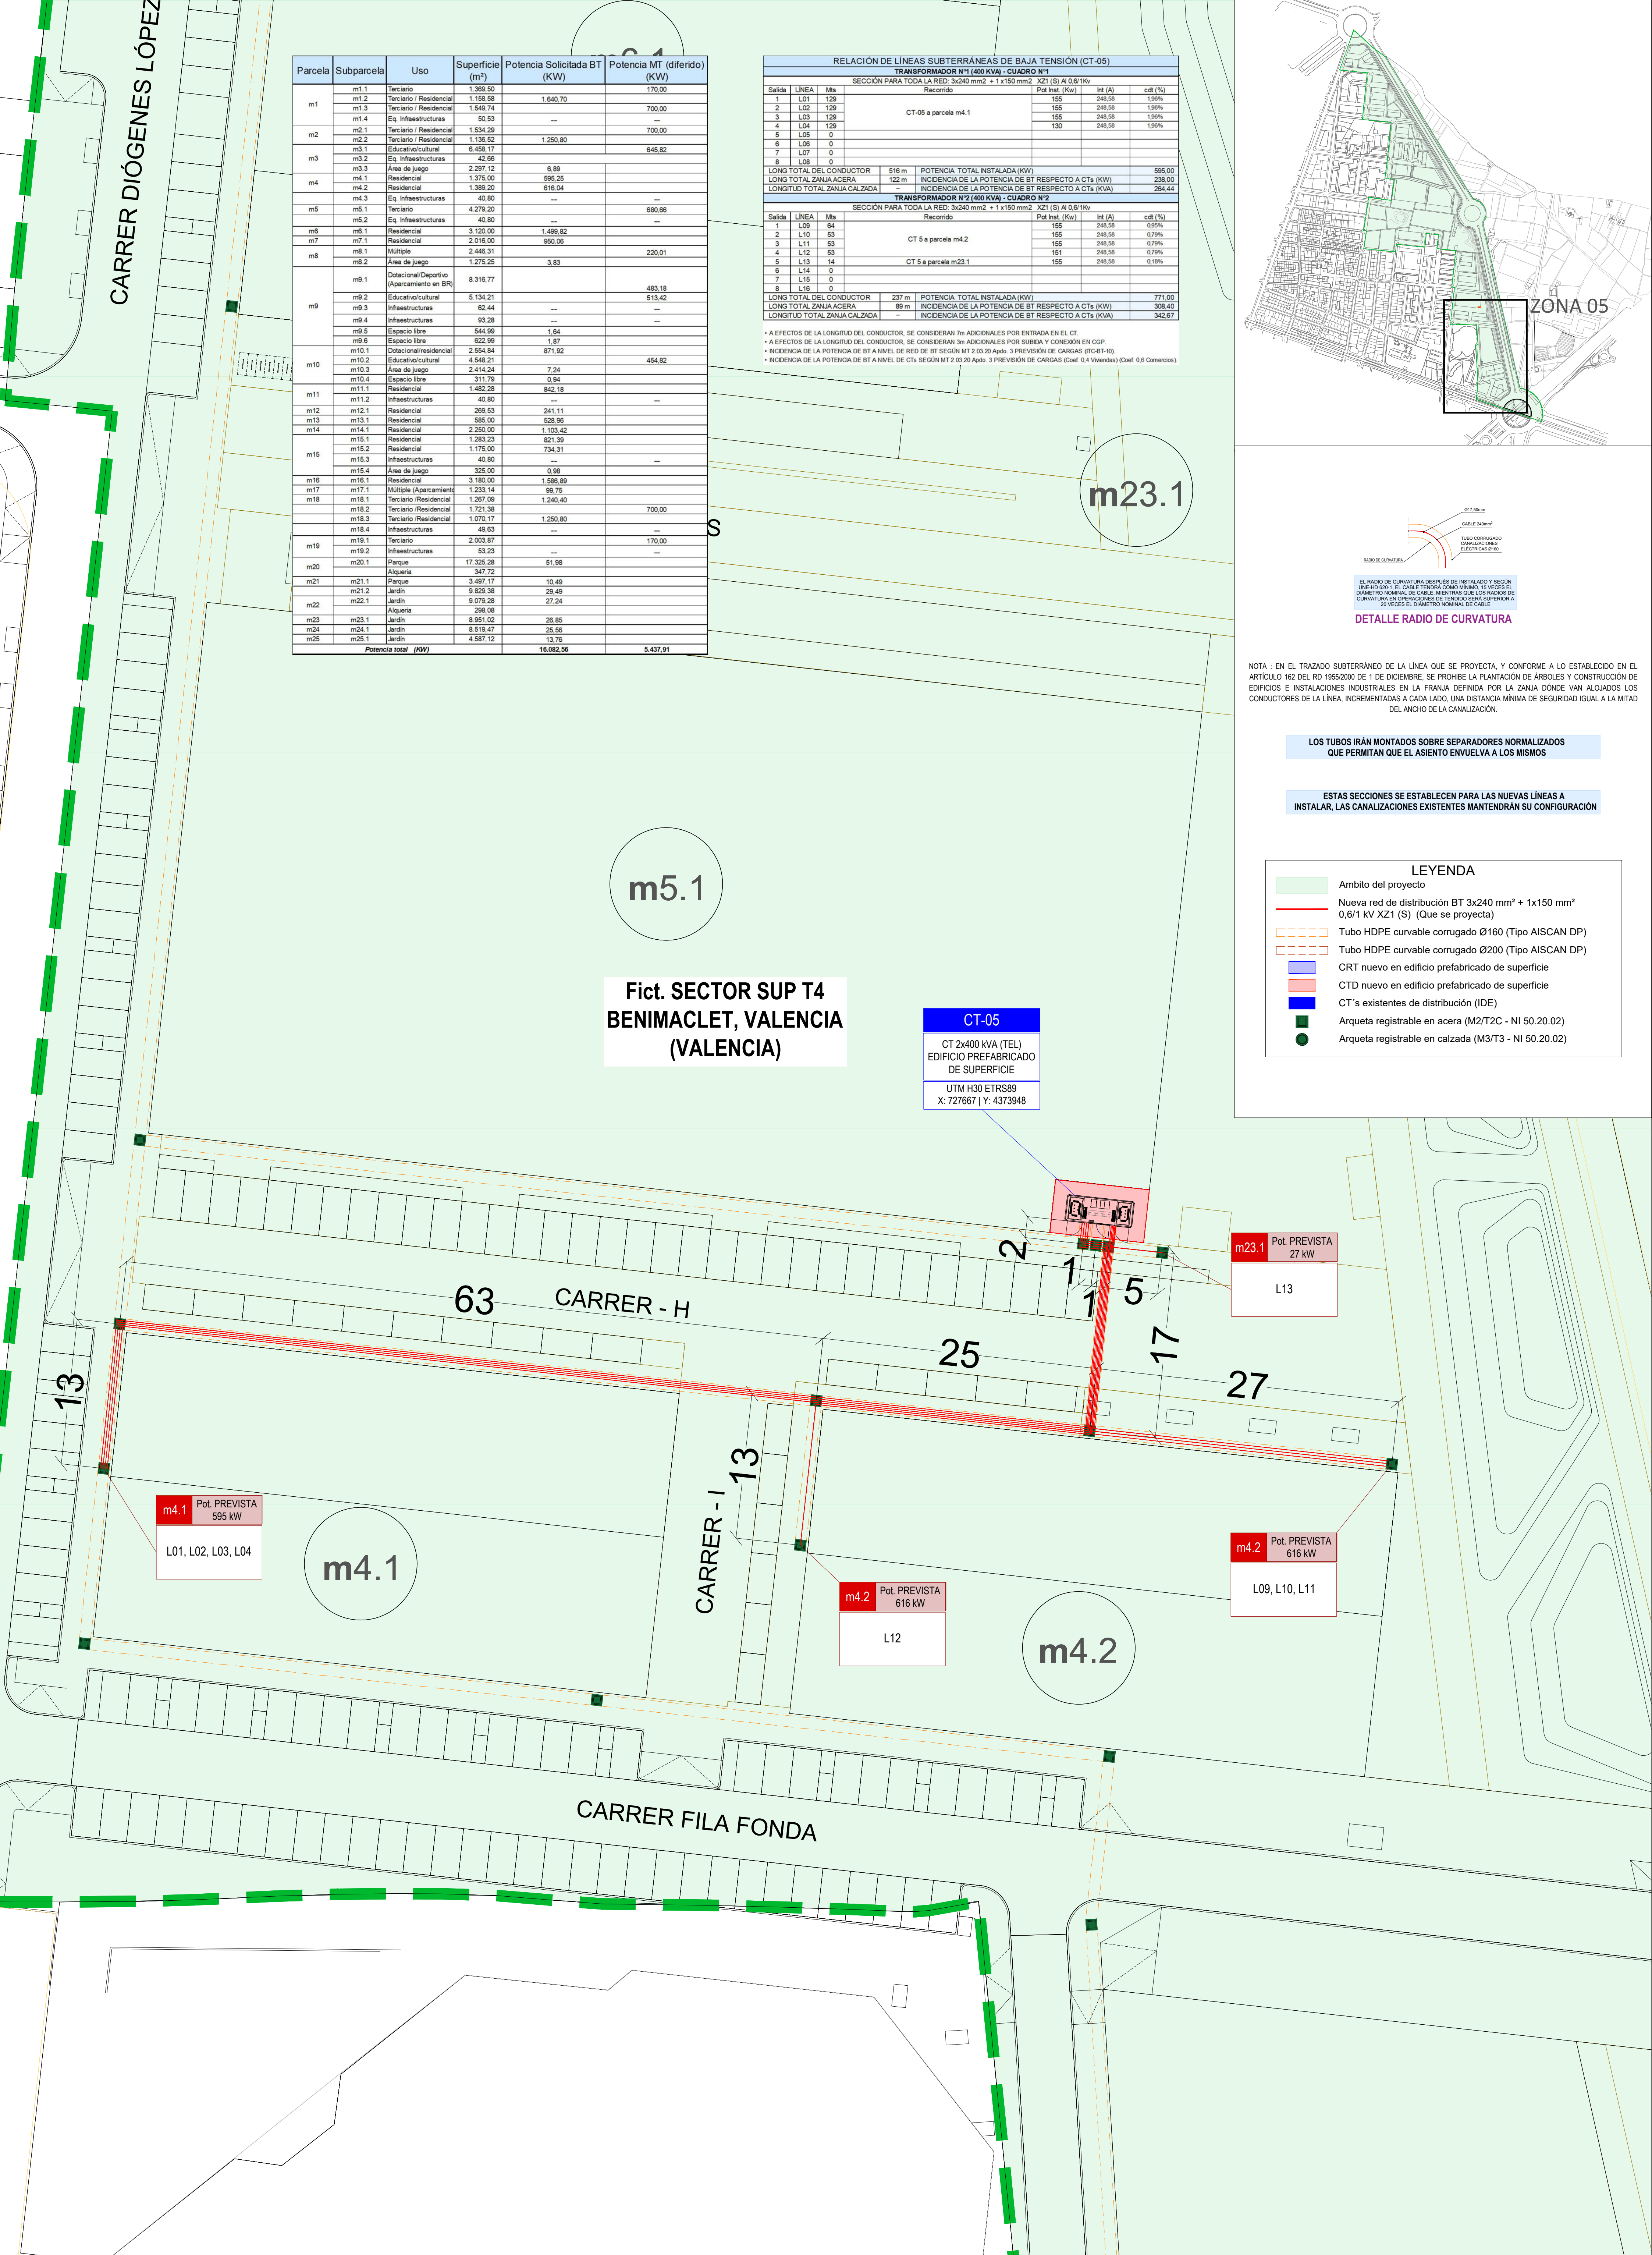

Proponente:
AGrupación de Interés Urbanístico
SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU
DE VALENCIA

Equipo Redactor:
AIC EQUIP, S.L.
arquitectos & ingenieros



Arquitectos
Gabriel Doménech
Marta Carratalá
Andrés Puertas
Ingeniero
Pablo Lafargue



Proyecto de Urbanización.
Modificación del Plan Parcial
S.U.P.-T4 "Benimaclet"
Valencia

Ref: 18050PU-BT07
Plano: REDES DE SERVICIO - RSBT - CT-05
PLANTA ZONA 05
Escala: A1:1/250 - A3:1/500
Fecha: Enero 2025



Parcela	Subparcela	Uso	Superficie (m²)	Potencia Solicitada BT (KW)	Potencia MT (diferido) (KW)
m1	m1.1	Terciario	1.369,50	---	170,00
	m1.2	Terciario / Residencial	1.158,58	1.640,70	---
	m1.3	Terciario / Residencial	1.549,74	---	700,00
	m1.4	Eq. Infraestructuras	50,53	---	---
m2	m2.1	Terciario / Residencial	1.534,29	---	700,00
	m2.2	Terciario / Residencial	1.136,52	1.250,80	---
	m3.1	Educativo/cultural	6.458,17	---	645,82
m3	m3.2	Eq. Infraestructuras	42,66	---	---
	m3.3	Área de juego	2.297,12	6,89	---
	m4.1	Residencial	1.375,00	595,25	---
m4	m4.2	Residencial	1.389,20	616,04	---
	m4.3	Eq. Infraestructuras	40,80	---	---
m5	m5.1	Terciario	4.279,20	---	680,66
	m5.2	Eq. Infraestructuras	40,80	---	---
m6	m6.1	Residencial	3.120,00	1.499,82	---
m7	m7.1	Residencial	2.016,00	950,06	---
m8	m8.1	Residencial	2.446,31	---	220,01
	m8.2	Área de juego	1.275,25	3,83	---
m9	m9.1	Dotacional/Deportivo (Aparcamiento en BR)	8.316,77	---	483,18
	m9.2	Educativo/cultural	5.134,21	---	513,42
	m9.3	Infraestructuras	62,44	---	---
	m9.4	Infraestructuras	93,28	---	---
	m9.5	Espacio libre	544,99	1,84	---
	m9.6	Espacio libre	522,99	1,87	---
m10	m10.1	Dotacional/residencial	2.554,94	871,92	---
	m10.2	Educativo/cultural	4.548,21	---	454,82
	m10.3	Área de juego	2.414,24	7,24	---
	m10.4	Espacio libre	311,79	0,94	---
	m11.1	Residencial	1.492,26	842,19	---
m11	m11.2	Infraestructuras	40,80	---	---
	m12.1	Residencial	269,63	241,11	---
m13	m13.1	Residencial	585,00	528,96	---
m14	m14.1	Residencial	2.250,00	1.103,42	---
	m15.1	Residencial	1.293,23	821,39	---
m15	m15.2	Residencial	1.175,00	734,31	---
	m15.3	Infraestructuras	40,80	---	---
	m15.4	Área de juego	325,00	0,98	---
	m16.1	Residencial	3.180,00	1.586,89	---
	m17.1	Múltiple (Aparcamiento)	1.233,14	99,75	---
m18	m18.1	Terciario / Residencial	1.267,09	1.240,40	---
	m18.2	Terciario / Residencial	1.721,38	---	700,00
m18	m18.3	Terciario / Residencial	1.070,17	1.250,80	---
	m18.4	Infraestructuras	49,63	---	---
	m19.1	Terciario	2.033,87	---	170,00
	m19.2	Infraestructuras	53,23	---	---
m20	m20.1	Parque	17.325,28	51,88	---
	m21.1	Alquería	347,72	---	---
m21	m21.1	Parque	3.497,17	10,49	---
	m21.2	Jardín	9.529,36	29,49	---
m22	m22.1	Jardín	9.079,28	27,24	---
	m22.2	Alquería	298,08	---	---
m23	m23.1	Jardín	8.951,02	26,85	---
	m24.1	Jardín	8.519,47	25,56	---
m24	m24.1	Jardín	8.519,47	25,56	---
	m25.1	Jardín	4.587,12	13,79	---
Potencia total (KW)				16.082,56	5.437,91

RELACIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN (CT-06)						
TRANSFORMADOR N°1 (400 KVA) - CUADRO N°1						
SECCIÓN PARA TODA LA RED: 3x240 mm² + 1 x150 mm² XZ1 (S) A1 0,6/1kV						
Salida	LÍNEA	Mts	Pot. inst. (Kw)	Int. (A)	cdt. (%)	
1	L01	140	155	248,58	2,12%	CT-06 a parcela m3.3
2	L02	0				
3	L03	0				
4	L04	0				
5	L05	0				
6	L06	0				
7	L07	0				
8	L08	0				
9	L09	0				
LONG. TOTAL DEL CONDUCTOR			140 m	POTENCIA TOTAL INSTALADA (KW)		155,00
LONG. TOTAL ZANJA ACERA			133 m	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KW)		62,00
LONGITUD TOTAL ZANJA CALZADA			--	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KVA)		68,89
TRANSFORMADOR N°2 (630 KVA) - CUADRO N°2						
SECCIÓN PARA TODA LA RED: 3x240 mm² + 1 x150 mm² XZ1 (S) A1 0,6/1kV						
Salida	LÍNEA	Mts	Pot. inst. (Kw)	Int. (A)	cdt. (%)	
1	L09	140	155	248,58	2,12%	CT-06 a parcela m2.2
2	L10	140	155	248,58	2,12%	
3	L11	140	155	248,58	2,12%	
4	L12	140	151	248,58	2,12%	
5	L13	140	155	248,58	2,12%	
6	L14	140	155	248,58	2,12%	
7	L15	140	155	248,58	2,12%	
8	L16	140	155	248,58	2,12%	
9	L16	140	155	248,58	2,12%	
LONG. TOTAL DEL CONDUCTOR			1.120 m	POTENCIA TOTAL INSTALADA (KW)		1.236,00
LONG. TOTAL ZANJA ACERA			133 m	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KW)		494,40
LONGITUD TOTAL ZANJA CALZADA			--	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KVA)		549,33
• A EFECTOS DE LA LONGITUD DEL CONDUCTOR, SE CONSIDERAN 7m ADICIONALES POR ENTRADA EN EL CT.						
• A EFECTOS DE LA LONGITUD DEL CONDUCTOR, SE CONSIDERAN 3m ADICIONALES POR SUBIDA Y CONEXIÓN EN CDP.						
• INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT A NIVEL DE RED DE BT SEGÚN MT 2.03.20 Apdo. 3 PREVISIÓN DE CARGAS (IC-61-10).						
• INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT A NIVEL DE CTs SEGÚN MT 2.03.20 Apdo. 3 PREVISIÓN DE CARGAS (Coef. 0,4 Viviendas) (Coef. 0,6 Comercios).						

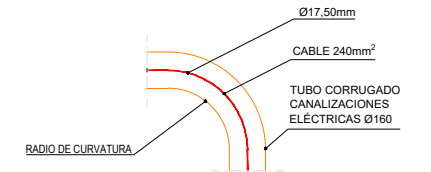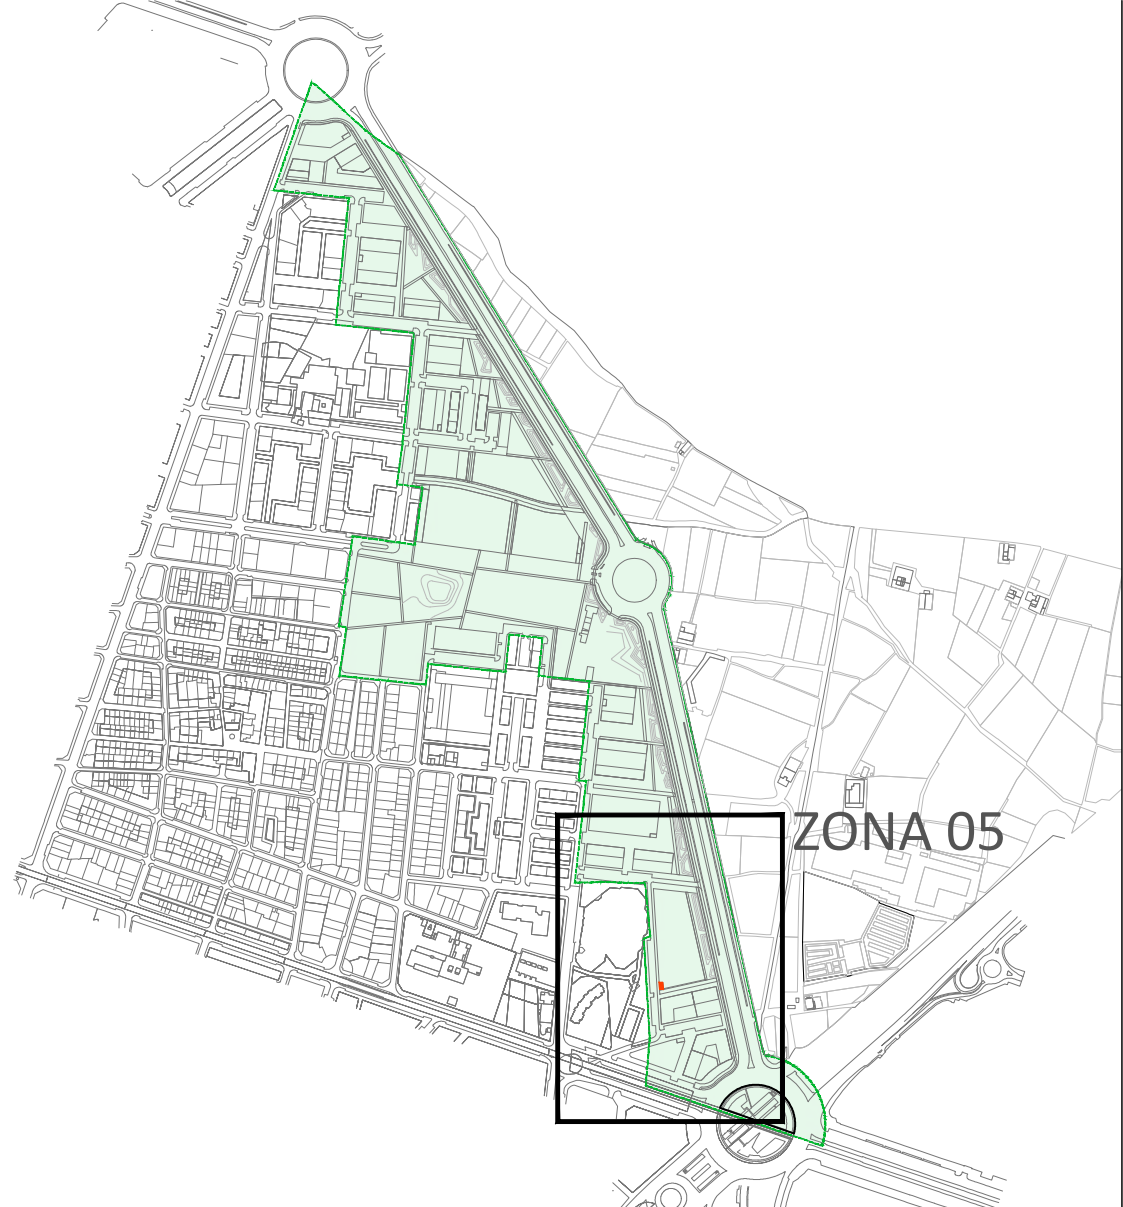

EL RADIO DE CURVATURA DESPUÉS DE INSTALADO Y SEGÚN UNIFORME EN EL CABLE TIENEN COMO MÍNIMO, 15 VECES EL DIÁMETRO NOMINAL DE CABLE. MIENTRAS QUE EL RADIO DE CURVATURA EN OPERACIONES DE TENDIDO SERÁ SUPERIOR A 20 VECES EL DIÁMETRO NOMINAL DE CABLE.

DETALLE RADIO DE CURVATURA

NOTA : EN EL TRAZADO SUBTERRÁNEO DE LA LÍNEA QUE SE PROYECTA, Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 162 DEL RD 1955/2000 DE 1 DE DICIEMBRE, SE PROHIBE LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES EN LA FRANJA DEFINIDA POR LA ZANJA DÓNDE VAN ALOJADOS LOS CONDUCTORES DE LA LÍNEA, INCREMENTADAS A CADA LADO, UNA DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD IGUAL A LA MITAD DEL ANCHO DE LA CANALIZACIÓN.

LOS TUBOS IRÁN MONTADOS SOBRE SEPARADORES NORMALIZADOS QUE PERMITAN QUE EL ASIENTO ENVUELVA A LOS MISMOS

ESTAS SECCIONES SE ESTABLECEN PARA LAS NUEVAS LÍNEAS A INSTALAR, LAS CANALIZACIONES EXISTENTES MANTENDRÁN SU CONFIGURACIÓN

LEYENDA	
	Ámbito del proyecto
	Nueva red de distribución BT 3x240 mm² + 1x150 mm² 0,6/1 kV XZ1 (S) (Que se proyecta)
	Tubo HDPE curvable corrugado Ø160 (Tipo AISCAN DP)
	Tubo HDPE curvable corrugado Ø200 (Tipo AISCAN DP)
	CRT nuevo en edificio prefabricado de superficie
	CTD nuevo en edificio prefabricado de superficie
	CT's existentes de distribución (IDE)
	Arqueta registrable en acera (M2/T2C - NI 50.20.02)
	Arqueta registrable en calzada (M3/T3 - NI 50.20.02)

Fict. SECTOR SUP T4
BENIMACLET, VALENCIA
(VALENCIA)

CT-06
CT 400+630 KVA (TEL)
EDIFICIO PREFABRICADO
DE SUPERFICIE

UTM H30 ETRS89
X: 727676 | Y: 4373751

Proponente:
AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO
SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU
DE VALENCIA

Equipo Redactor:
AIC EQUIP, S.L.

AICEQUIP
arquitectos & ingenieros



Arquitectos
Gabriel Doménech
Marta Carratalá
Andrés Puertas
Ingeniero
Pablo Lafargue

Proyecto de Urbanización.
Modificación del Plan Parcial
S.U.P.-T4 "Benimaclet"
Valencia

Ref: 18050PU-BT08
Plano: REDES DE SERVICIO - RSBT - CT-06
Planta ZONA 05
Escala: A1:1/250 - A3:1/500
Fecha: Enero 2025





CARRER - J

Parcela	Subparcela	Uso	Superficie (m²)	Potencia Solicitada BT (KW)	Potencia MT (diferido) (KW)
m1	m1.1	Terciario	1.369,50	1.640,70	170,00
	m1.2	Terciario / Residencial	1.158,58		
	m1.3	Terciario / Residencial	1.549,74		
	m1.4	Eq. Infraestructuras	50,63		
m2	m2.1	Terciario / Residencial	1.634,29	1.250,80	700,00
	m2.2	Terciario / Residencial	1.136,52		
m3	m3.1	Educativo/cultural	6.458,17	---	645,82
	m3.2	Eq. Infraestructuras	42,69		
	m3.3	Área de juego	2.297,12		
m4	m4.1	Residencial	1.375,00	---	---
	m4.2	Residencial	1.369,20		
	m4.3	Eq. Infraestructuras	40,80		
m5	m5.1	Terciario	4.279,20	---	680,66
	m5.2	Eq. Infraestructuras	40,80		
m6	m6.1	Residencial	3.120,00	1.489,82	---
m7	m7.1	Residencial	2.016,00	950,06	---
m8	m8.1	Múltiple	2.446,31	3,83	220,01
	m8.2	Área de juego	1.275,25		
m9	m9.1	Dotacional/Deportivo (Aparcamiento en BR)	8.316,77	---	---
	m9.2	Educativo/cultural	5.134,21		
	m9.3	Infraestructuras	62,44		
	m9.4	Infraestructuras	93,28		
	m9.5	Espacio libre	544,99		
	m9.6	Espacio libre	822,99		
m10	m10.1	Dotacional/residencial	2.554,94	871,92	454,82
	m10.2	Educativo/cultural	4.548,21		
	m10.3	Área de juego	2.414,24		
	m10.4	Espacio libre	311,79		
m11	m11.1	Residencial	1.462,28	842,18	---
	m11.2	Infraestructuras	40,80		
m12	m12.1	Residencial	269,63	241,11	---
m13	m13.1	Residencial	685,00	528,96	---
m14	m14.1	Residencial	2.250,00	1.103,42	---
	m14.2	Residencial	1.263,23		
m15	m15.1	Residencial	1.175,00	---	---
	m15.2	Residencial	1.175,00		
	m15.3	Infraestructuras	40,80		
	m15.4	Área de juego	325,00		
m16	m16.1	Residencial	3.180,00	1.588,89	---
	m16.2	Múltiple (Aparcamiento)	1.233,14		
m18	m18.1	Terciario / Residencial	1.287,09	1.240,40	700,00
	m18.2	Terciario / Residencial	1.721,38		
	m18.3	Terciario / Residencial	1.070,17		
	m18.4	Infraestructuras	49,63		
m19	m19.1	Terciario	2.003,87	---	170,00
	m19.2	Infraestructuras	53,23		
m20	m20.1	Parque	17.325,28	51,98	---
	m20.2	Alquería	347,72		
m21	m21.1	Parque	3.497,17	10,48	---
	m21.2	Jardín	9.829,38		
m22	m22.1	Jardín	9.079,28	27,24	---
	m22.2	Alquería	228,08		
m23	m23.1	Jardín	8.951,02	26,85	---
	m23.2	Jardín	8.519,47		
m24	m24.1	Jardín	8.519,47	13,76	---
	m24.2	Jardín	4.587,12		
Potencia total (KW)				16.082,56	5.437,91

m3.3

RELACIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN (CRT-3)						
TRANSFORMADOR N°1 (630 KVA) - CUADRO N°1						
SECCIÓN PARA TODA LA RED: 3x240 mm² + 1 x150 mm² XZ1 (S) AI 0,6/1kV						
Salida	LÍNEA	Ma	Recorrido	Pot Inst. (Kw)	Int (A)	cdt (%)
1	L01	171	CRT-3 a parcela m1.2	155	248,58	2,63%
2	L02	171		155	248,58	2,63%
3	L03	171		155	248,58	2,63%
4	L04	171		155	248,58	2,63%
5	L05	171		155	248,58	2,63%
6	L06	171		155	248,58	2,63%
7	L07	0				
8	L08	0				
LONG TOTAL DEL CONDUCTOR				1.028 m	POTENCIA TOTAL INSTALADA (KW)	
LONG TOTAL ZANJA ACERDA				166 m	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KW)	
LONGITUD TOTAL ZANJA CALZADA					INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KVA)	
TRANSFORMADOR N°2 (400 KVA) - CUADRO N°2						
SECCIÓN PARA TODA LA RED: 3x240 mm² + 1 x150 mm² XZ1 (S) AI 0,6/1kV						
Salida	LÍNEA	Ma	Recorrido	Pot Inst. (Kw)	Int (A)	cdt (%)
1	L09	173	CRT-3 a parcela m1.2	155	248,58	2,63%
2	L10	173		155	248,58	2,63%
3	L11	173		155	248,58	2,63%
4	L12	173		151	248,58	2,63%
5	L13	173		155	248,58	2,63%
6	L14	0				
7	L15	0				
8	L16	0				
LONG TOTAL DEL CONDUCTOR				865 m	POTENCIA TOTAL INSTALADA (KW)	
LONG TOTAL ZANJA ACERDA				166 m	INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KW)	
LONGITUD TOTAL ZANJA CALZADA					INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT RESPECTO A CTs (KVA)	

• A EFECTOS DE LA LONGITUD DEL CONDUCTOR, SE CONSIDERAN 7m ADICIONALES POR ENTRADA EN EL CT.
• A EFECTOS DE LA LONGITUD DEL CONDUCTOR, SE CONSIDERAN 3m ADICIONALES POR SUBIDA Y CONEXIÓN EN CGP.
• INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT A NIVEL DE RED DE BT SEGÚN MT 2.03.20 Apdo. 3 PREVISIÓN DE CARGAS (Coef. 0,4 Vandeslo) (Coef. 0,6 Comercios)
• INCIDENCIA DE LA POTENCIA DE BT A NIVEL DE CTs SEGÚN MT 2.03.30 Apdo. 3 PREVISIÓN DE CARGAS (Coef. 0,4 Vandeslo) (Coef. 0,6 Comercios)

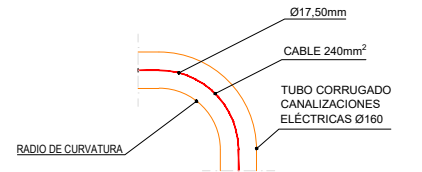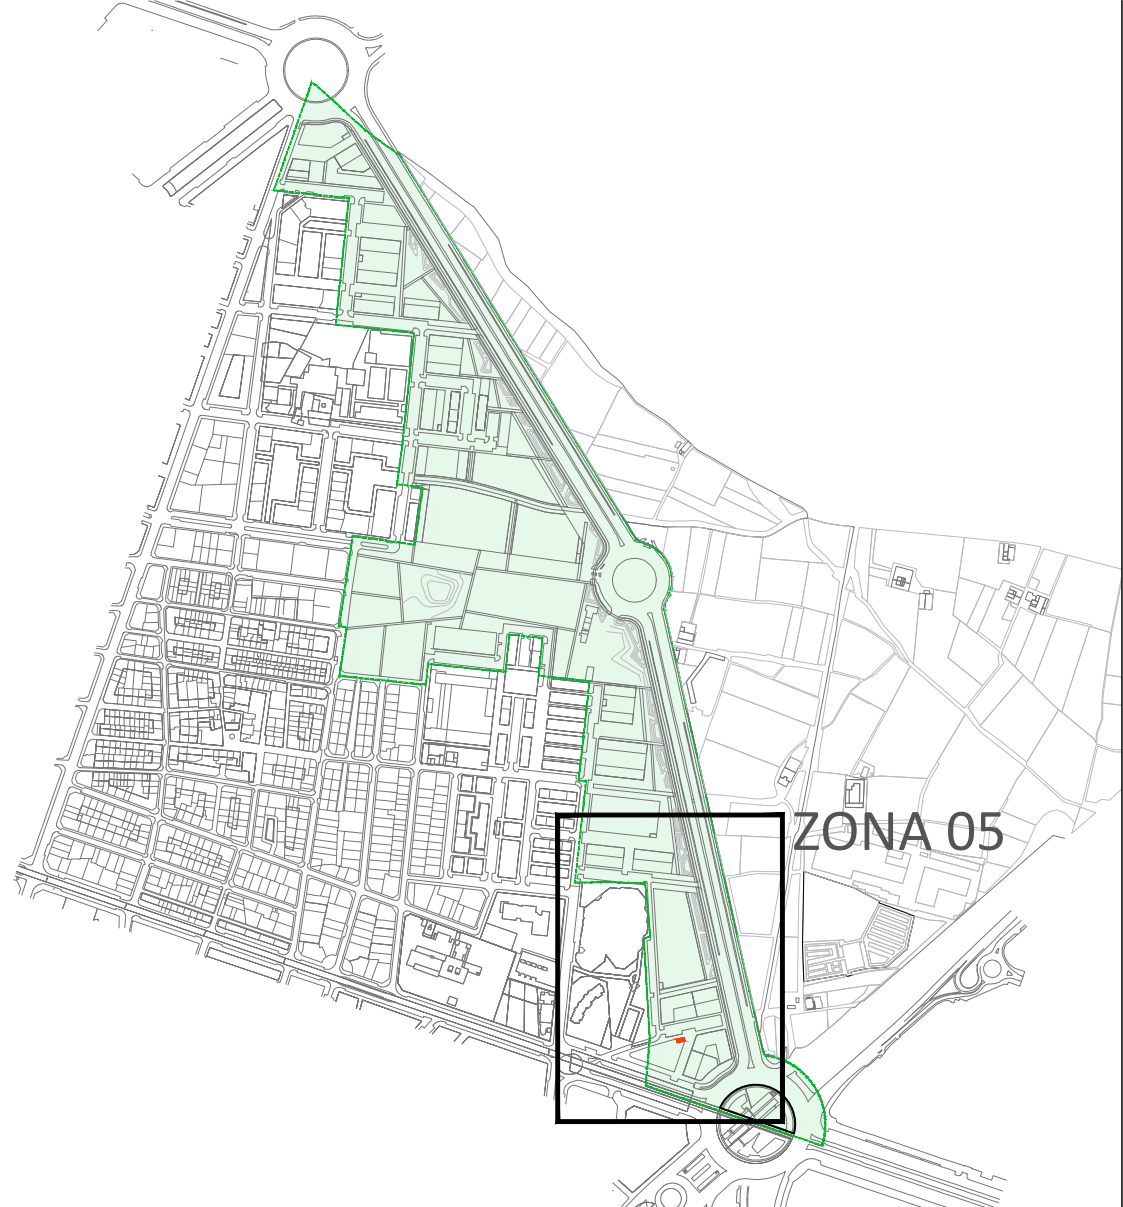

EL RADIO DE CURVATURA DESPUÉS DE INSTALADO Y SEGÚN USARSE EN EL CABLE TIENEN COMO MÍNIMO, 15 VECES EL DIÁMETRO NOMINAL DE CABLE. MIENTRAS QUE EL RADIO DE CURVATURA EN OPERACIONES DE TENDIDO SERÁ SUPERIOR A 20 VECES EL DIÁMETRO NOMINAL DE CABLE.

DETALLE RADIO DE CURVATURA

NOTA : EN EL TRAZADO SUBTERRÁNEO DE LA LÍNEA QUE SE PROYECTA, Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 162 DEL RD 1955/2000 DE 1 DE DICIEMBRE, SE PROHIBE LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES EN LA FRANJA DEFINIDA POR LA ZANJA DÓNDE VAN ALOJADOS LOS CONDUCTORES DE LA LÍNEA, INCREMENTADAS A CADA LADO, UNA DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD IGUAL A LA MITAD DEL ANCHO DE LA CANALIZACIÓN.

LOS TUBOS IRÁN MONTADOS SOBRE SEPARADORES NORMALIZADOS QUE PERMITAN QUE EL ASIENTO ENVUELVA A LOS MISMOS

ESTAS SECCIONES SE ESTABLECEN PARA LAS NUEVAS LÍNEAS A INSTALAR, LAS CANALIZACIONES EXISTENTES MANTENDRÁN SU CONFIGURACIÓN

LEYENDA

- Ámbito del proyecto
- Nueva red de distribución BT 3x240 mm² + 1x150 mm² 0,6/1 kV XZ1 (S) (Que se proyecta)
- Tubo HDPE curvable corrugado Ø160 (Tipo AISCAN DP)
- Tubo HDPE curvable corrugado Ø200 (Tipo AISCAN DP)
- CRT nuevo en edificio prefabricado de superficie
- CTD nuevo en edificio prefabricado de superficie
- CT's existentes de distribución (IDE)
- Arqueta registrable en acera (M2/T2C - NI 50.20.02)
- Arqueta registrable en calzada (M3/T3 - NI 50.20.02)

Fict. SECTOR SUP T4
BENIMACLET, VALENCIA
(VALENCIA)

CRT-3
CT 630+400 KVA (TEL)
EDIFICIO PREFABRICADO
DE SUPERFICIE
UTM H30 ETRS89
X: 727704 | Y: 4373682

CAMÍ DE VERA

CARRER - K

CARRER DR VICENT ZARAGOZÁ

m1.2 Pot. PREVISTA
1.641 KW
L01, L02, L03, L04,
L05, L06, L09,L10,
L11, L12, L13

Proponente:
AGrupación DE INTERÉS URBANÍSTICO
SECTOR SUP T.4 BENIMACLET DEL PGOU
DE VALENCIA

Equipo Redactor:
AIC EQUIP, S.L.

AICEQUIP
arquitectos & ingenieros



Arquitectos
Gabriel Doménech
Marta Carratell
Andrés Puertas
Ingeniero
Pablo Lafargue

Proyecto de Urbanización.
Modificación del Plan Parcial
S.U.P.-T4 "Benimaclet"
Valencia

Ref: 18050PU-BT09
Plano: REDES DE SERVICIO - RSBT - CRT-3
PLANTA ZONA 05
Escala: A1:1/250 - A3:1/500
Fecha: Enero 2025

